Energízate Solar

FORMATO DE VISITA TÉCNICA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL

Fecha y hora de la visita: **2024-08-29 12:00**

Nombre del proyecto:

Nombre del cliente: **ALAN RENE SANTOS BARRITA**

Dirección: **CALLE AMAPOLAS 514, REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., MÉXICO**

Horario de instalación:

Nombres de los que realizan el levantamiento:
ALAN SANTOS ALAN SANTOS

Nombre del encargado de mantenimiento:

Contacto del encargado de mantenimiento:

ASPECTOS MECÁNICOS

¿Existen dificultades para acceder al techo? ____ Sí ____ No

¿Cuáles?_____

_____

_____

Espacio disponible para almacenamiento de material y equipo: ____ Sí ____ No

Líneas de media tensión a menos de 3.04 m de distancia: ____ Sí ____ No

Condiciones de riesgo en el techo: _____

_____

_____

Tipo de edificio: ____ Casa ____ Comercio o industria

Número de pisos actuales: _____

Altura del edificio: _____ m

Tipo de azotea (Material): _____

Tipo de Lámina (Si aplica): _____

Calibre de la lámina: _____. Ancho entre crestas: _____ m

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

Ángulo de inclinación del techo: _____ °

Orientación del techo: _____ °

El techo cuenta con obstáculos que producen sombras: ____ Sí ____ No

El techo cuenta con pretiles: ____ Sí ____ No.

Altura: _____ m

De ser posible ¿Se permite perforar el techo?: ____ Sí ____ No

Descripción del procedimiento de subir los módulos:

_____

_____

PARTE ELÉCTRICA

El servicio cuenta con transformador propio: ____ Sí ____No

Capacidad: _____ kVA

Número de fases de la instalación eléctrica: _____

Mediciones de voltaje en el punto de interconexión:

L1 – L2		L2 – L3		L3 – L1	
L1 – N		L2 - N		L3 – N	
N - T					

Wi – Fi: ____ Sí ____ No

Alcance del Wi Fi en la posible ubicación del inversor: ____ Sí ____ No

Número de espacios disponibles en el tablero de interconexión: _____

Calibre y color de las fases: _____

Calibre y color del neutro: _____

Calibre y color del conductor de puesta a tierra de equipos: _____

Capacidad del tablero de interconexión: _____ A

Capacidad del ITM principal: _____ A

La instalación cuenta con sistema de puesta a tierra y unión. ____ Sí ____ No

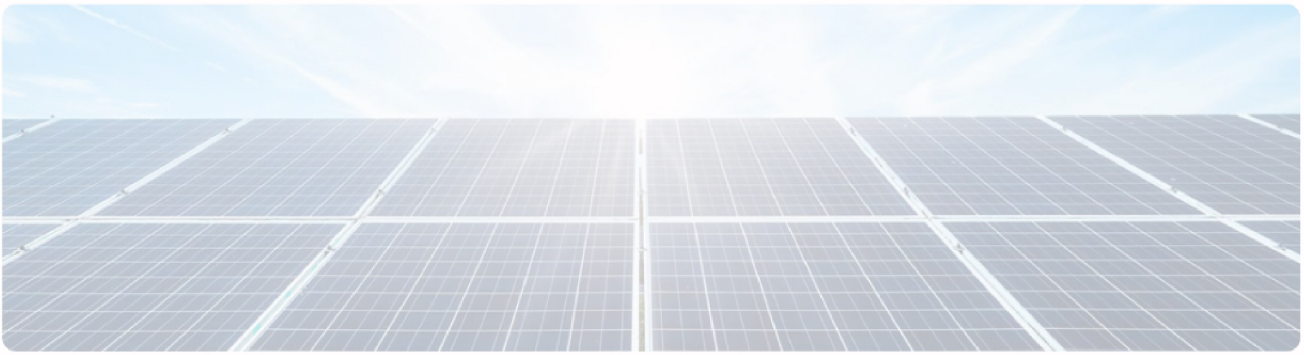

Fotografías necesarias:

- [ ] Área de instalación de la estructura, indicando la ubicación del sur
- [ ] Posibles riesgos
- [ ] Placa de datos del tablero de interconexión
- [ ] Vista frontal del tablero de interconexión
- [ ] Knockouts libres del tablero de interconexión (Si está sobrepuesto)
- [ ] Interruptor principal
- [ ] Trayectoria a seguir de la canalización de CD
- [ ] Trayectoria a seguir de la canalización de CA
- [ ] Posible ubicación del inversor de interconexión
- [ ] Posible trayectoria de traslado de materiales
- [ ] Posibles complicaciones eléctricas o mecánicas del proyecto

Observaciones adicionales: _____

_____

_____

_____

Especificar las medidas de la zona en donde se pueden colocar los módulos fotovoltaicos:

_____

_____

_____

+529515699385 alanrenesb@gmail.com www.energizate.com.mx