



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

MEÑDEZ RODRIGUEZ ELIET SULIK

PV DEL PIRU 5A
ESQ CARR AL TEQUIO
STA CRUZ XOXOCOTLANUC.P.71230
SANTA CRUZ XOXOCOTLA,OAX

NO. DE SERVICIO:692170102788

RMU:71230 17-01-20 MERE-800222 054 CFE

CUENTA:21DK09T090490541

LÍMITE DE PAGO:02 DIC 24

CORTE A PARTIR:03 DIC 24

TARIFA:PDBTNO. **MEDIDOR:**CGX517

MULTIPLICADOR:1
NO HILOS:3

PERIODO FACTURADO:12 SEP 24-15 NOV 24

TOTAL A PAGAR:

\$9,560

(NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.N.)

DESCARGA LA GUÍA DE
CONSUMO RESPONSABLE!

SOMOS MÁS QUE AHORRO

Concepto	Lectura actual Medida ☒ Estimada ☐	Lectura anterior Medida ☒ Estimada ☐	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	10,411	8,519	1,892		



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	72.72	0.00	0.00	72.72	Cargo Fijo(3)	72.72
Distribución	0.00	0.00	2,184.88	2,184.88	Energía	7,636.87
Transmisión	0.00	0.00	334.69	334.69	Subtotal	7,709.59
GENACE	0.00	0.00	12.30	12.30	IVA 16%	1,233.53
Energía	0.00	0.00	3,146.40	3,146.40	Fac. del Periodo	8,943.12
Capacidad	0.00	0.00	1,946.87	1,946.87	DAP(2)	616.77
SCnMEM(1)	0.00	0.00	11.73	11.73	Adeudo Anterior	8,093.40
					Su Pago	-8,093.00
					Total	9,560.29

Fecha, hora y lugar de impresión: 10/01/2025 10:45:10 hrs Cosi porza No. 114 Col Centro Villa de Zaachila Villa de Zaachila Oaxaca México CP 71250

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



71230 17-01-20 MERE-800222 054 CFE
01 692170102788 241202 000009560 9



21DK09T090490541 Repartir

-1-

CFE-contigo



\$9,560

(NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.N.)

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR

 **NOMBRE**
MENDEZ
RODRIGUEZ
ELIET SULIK

SEXO H

DOMICILIO
CARR AL AEROPUERTO 105
COL CENTRO 71230
SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAX.

CLAVE DE ELECTOR MNRDEL80022220H802

CURP
MERE800222HOCNDL03

FECHA DE NACIMIENTO 22/02/1980

SECCIÓN 1720


AÑO DE REGISTRO 2009 02

VIGENCIA 2023 - 2033





IDMEX2498623725<<1720083133496
8002228H3312315MEX<02<<49128<7
MENDEZ<RODRIGUEZ<<ELIET<SULIK<

CARTA PODER

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Suministro Federal de Electricidad

PRESENTE

Por medio de la presente me permito informarle que no está en mis posibilidades realizar los trámites correspondientes y otros de mi servicio, por tal motivo otorgó a la C. Yael Silva RODRÍGUEZ poder amplio y cumplido, para que en mi nombre y representación pueda realizar todas las gestiones que se necesiten para cambios de titular, tarifas, incremento de demanda contratada, solicitudes, modificaciones y trámites que se requieran en lo subsecuente y hasta iniciar y finalizar el proceso de interconexión, relacionado con mi servicio ante la COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD, en el inmueble con dirección en **PRIVADA DEL PIRU 5, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, CODIGO POSTAL 71233.** Y número de servicio: **692170102788.**

Acepto el poder

C. Yael Silva RODRÍGUEZ

Otorgante




C. Eliet Sulik Menendez Rodríguez

TESTIGOS

C. Angela Shahide Ramos Garcia

C. Edwin Cruz Ojeda

CROQUIS

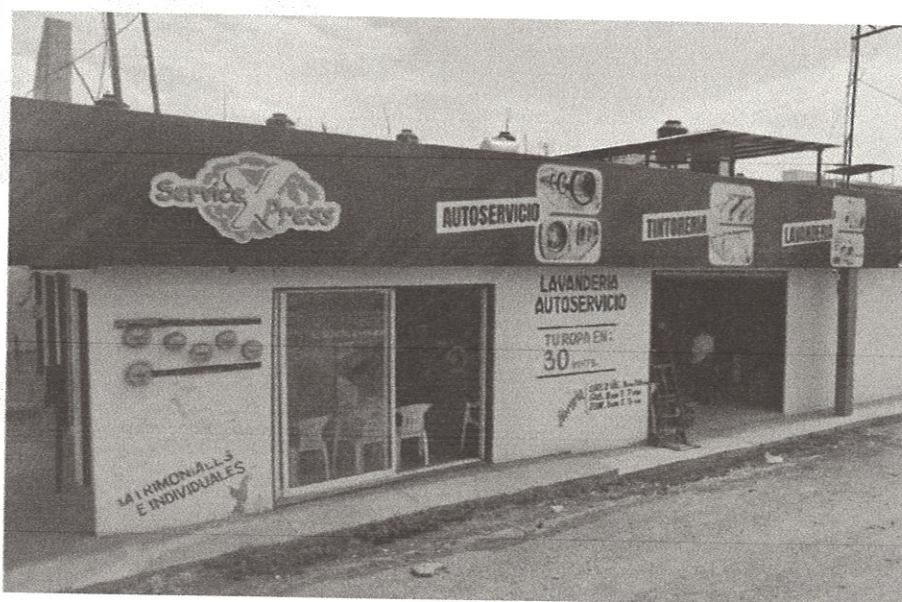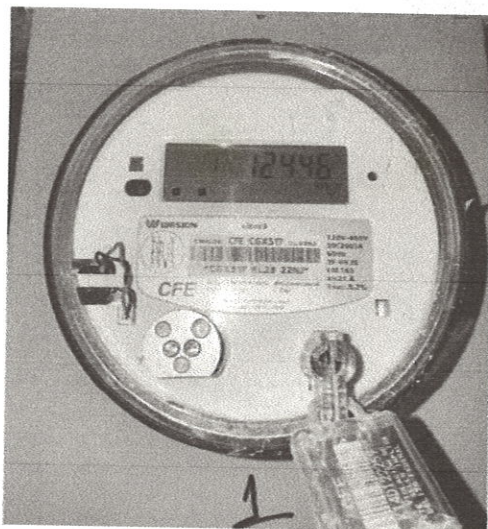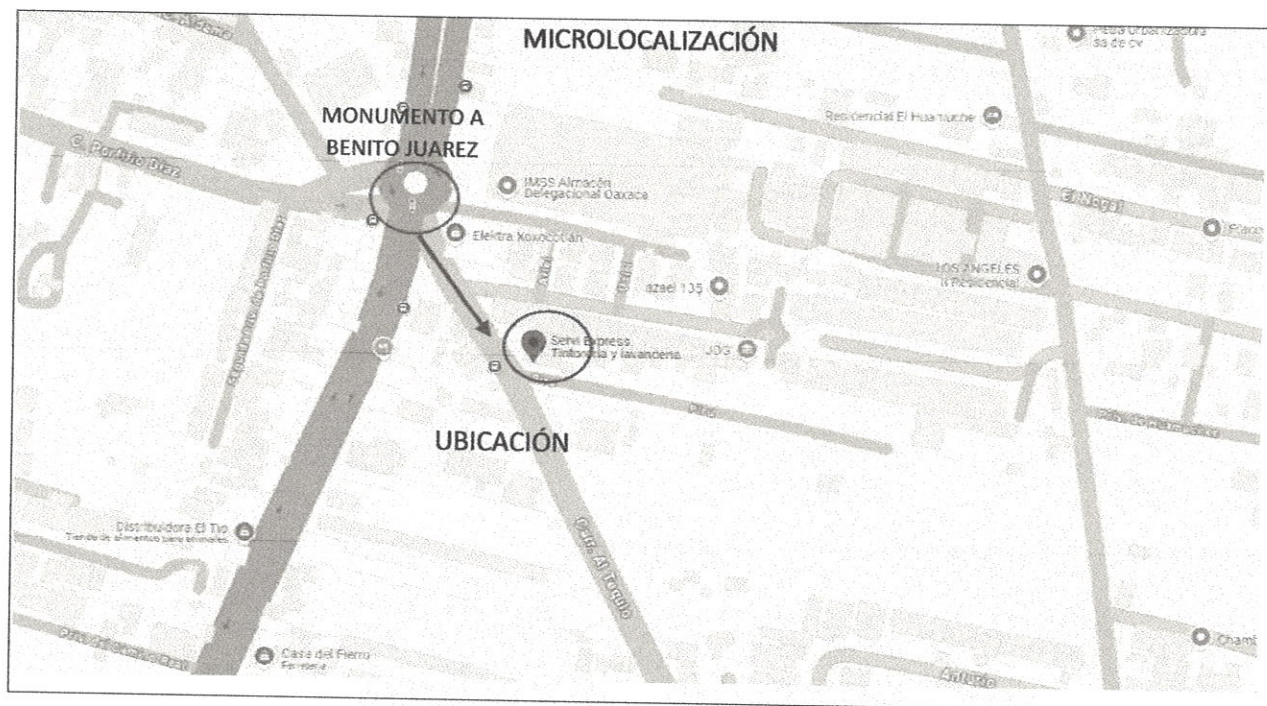

DATOS:

DOMICILIO: PRIVADA DEL PIRU 5, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,
OAXACA, CODIGO POSTAL 71233

COORDENADAS: 17.022445, -96.7293991



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SILVA
RODRIGUEZ
Yael

SEXO M



DOMICILIO
C LAGO ASSALE 3 A
FRACC VALLE REAL 74367
ATLIXCO, PUE.

CLAVE DE ELECTOR SLRDYL95110320M900

CURP
SIRY951103MOCLDL05

AÑO DE REGISTRO
2014 03

FECHA DE NACIMIENTO
03/11/1995

SECCIÓN
0208


VIGENCIA
2023 - 2033



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

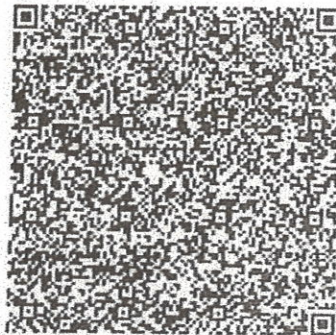

E007162

EDMUNDO JACOSO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2439269166<<0208096999230
9511039M3312315MEX<03<<03683<8
SILVA<RODRIGUEZ<<YAEL<<<<<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

 NOMBRE
MENDEZ
RODRIGUEZ
ELIET SULIK SEXO H



 DOMICILIO
CARR AL AEROPUERTO 105
COL CENTRO 71230
SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAX

CLAVE DE ELECTOR MINDEL80022220H802

CURP
MERE800222H00NDL03 AÑO DE REGISTRO
2009 02

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA
22/02/1980 1720 2023 - 2033



1DMEX2498623725<<1720083133496
8002228H3312315MEX<02<<49128<7
MENDEZ<RODRIGUEZ<<ELIET<SULIK<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

 HOMBRE
RAMOS
GARCIA
ANGELA SHAHIDE SEXO M

DOMICILIO
C LIBERTAD DE PRENSA MZA 6 12
U HAB RICARDO FLORES MAGON 68020
OAXACA DE JUAREZ OAX

CLAVE DE ELECTOR RMGRANS0123014M700

CLIP
RAGAB812301JOMRND4 AÑO DE REGISTRO
2017 00

FECHA DE NACIMIENTO 30/12/1998 SECCIÓN 6518 VIGENCIA 2017 - 2027


 

INE

IDMEX2295062048<<0518117287715
9812301M2712310MEX<00<<26896<2
RAMOS<GARCIA<<ANGELA<SHAHIDE<<

DIAGRAMA UNIFILAR DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN FOTOVOLTAICA DE 19.68 WATTS DE POTENCIA INSTALADA

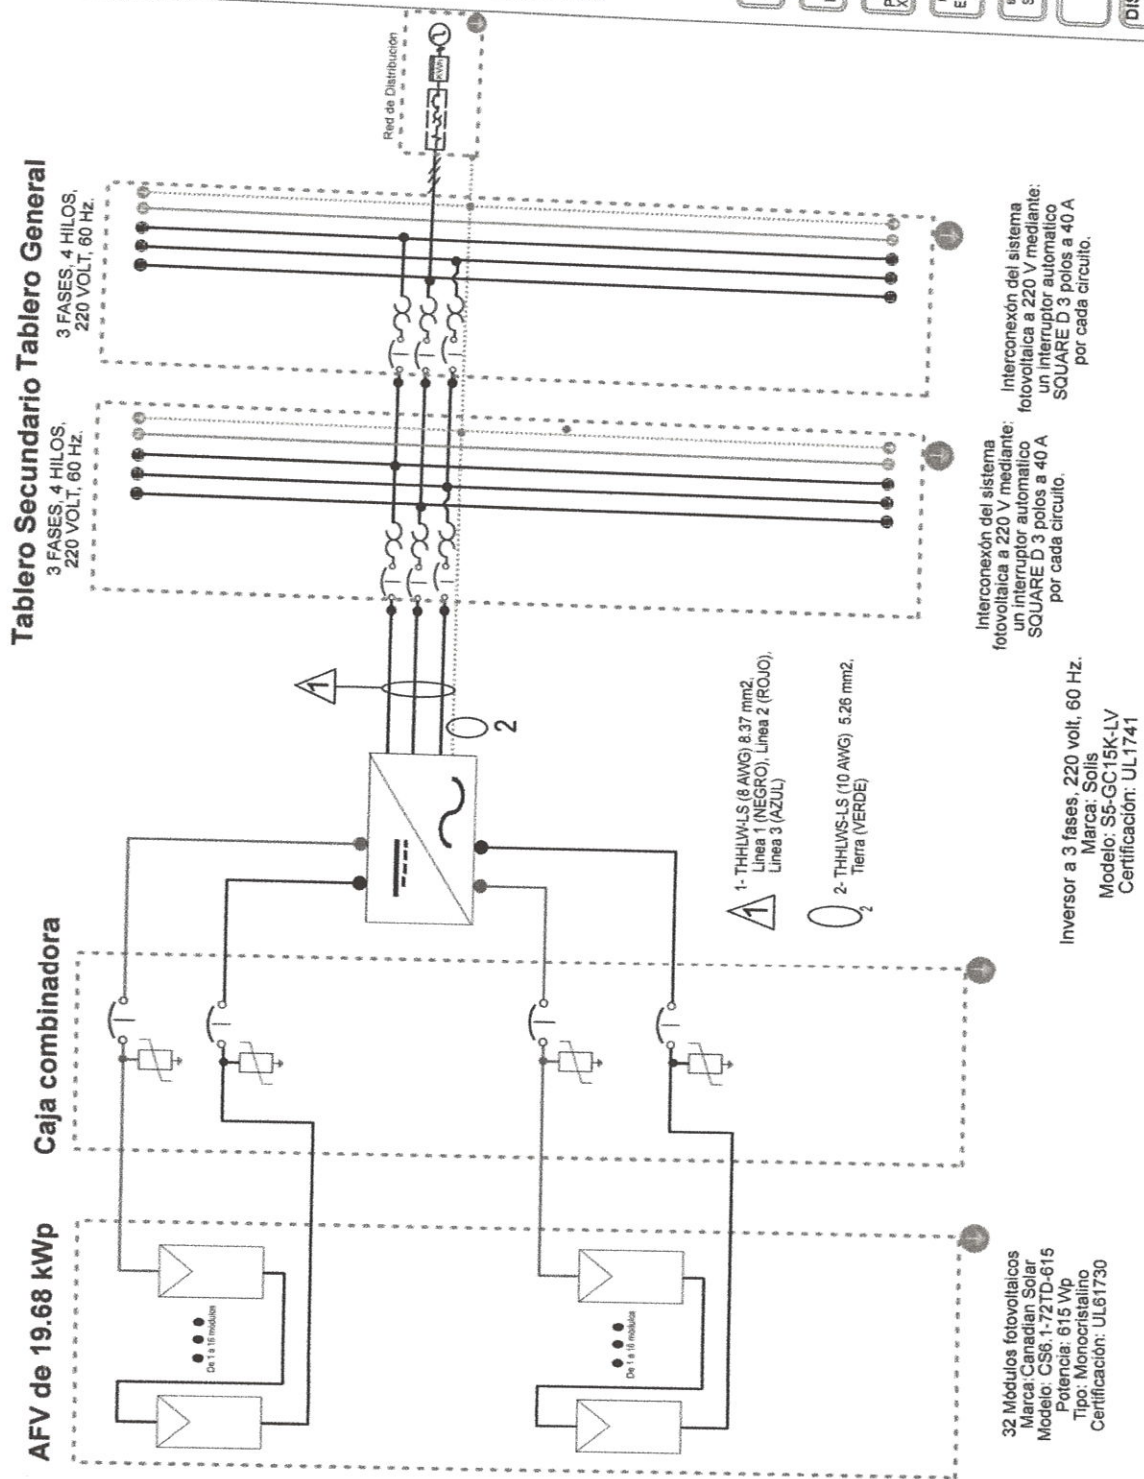

MACROLOCALIZACIÓN.

MICROLOCALIZACIÓN.

SIMBOLOGIA

Módulo Fotovoltaico

Inversor

ITM de 2 polos

Electrodo de puesta a tierra

Equipo de medición

Interruptor principal

Supresor de picos

PROYECTO:
 SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 19.68 KW DE POTENCIA INSTALADA

PROPIETARIO:
 MENDEZ RODRIGUEZ ELIET SULIK

UBICACIÓN:
 PRIVADA DEL PIRU 5A SANTA CRUZ
 XOACOTLAN OAXACA

FECHA:
 ENERO 2025

REGALIA:
 SIN ESCALA

ACOTACIÓN:
 METROS.


DIAGRAMA UNIFILAR

DISEÑO:
 ING. ANGELA SHAHDE RAMOS GARCÍA

INSTALADOR:
 ING. DAVID AYALA

NUM DE PLANO:
 1

FOLIO:
 N/A

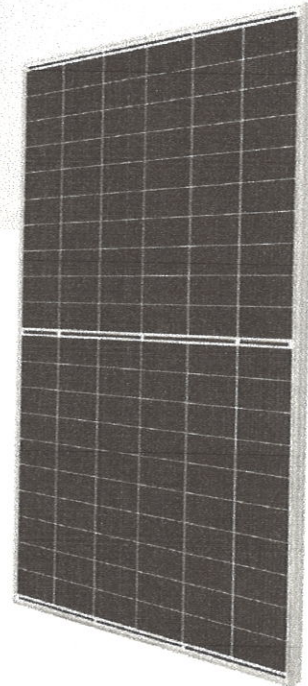

HiKu7 Mono PERC

585 W ~ 615 W

CS7L-585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615MS

MORE POWER

-  Module power up to 615 W
Module efficiency up to 21.7 %
-  Up to 3.5 % lower LCOE
Up to 5.7 % lower system cost
-  Comprehensive LID / LeTID mitigation technology, up to 50% lower degradation
-  Better shading tolerance

MORE RELIABLE

-  40 °C lower hot spot temperature, greatly reduce module failure rate
-  Minimizes micro-crack impacts
-  Heavy snow load up to 5400 Pa, wind load up to 2400 Pa*

12 Years Enhanced Product Warranty on Materials and Workmanship*

25 Years Linear Power Performance Warranty*

1st year power degradation no more than 2%

Subsequent annual power degradation no more than 0.55%

*According to the applicable Canadian Solar Limited Warranty Statement.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

ISO 9001 : 2015 / Quality management system
ISO 14001 : 2015 / Standards for environmental management system
ISO 45001 : 2018 / International standards for occupational health & safety
IEC62941 : 2019 / Photovoltaic module manufacturing quality system

PRODUCT CERTIFICATES*

IEC 61215 / IEC 61730 / CE / INMETRO / MCS / UKCA
UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 / IEC 63126 Level1 / IEC 60068-2-68
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way



* The specific certificates applicable to different module types and markets will vary, and therefore not all of the certifications listed herein will simultaneously apply to the products you order or use. Please contact your local Canadian Solar sales representative to confirm the specific certificates available for your Product and applicable in the regions in which the products will be used.

CSI Solar Co., Ltd. is committed to providing high quality solar photovoltaic modules, solar energy and battery storage solutions to customers. The company was recognized as the No. 1 module supplier for quality and performance/price ratio in the IHS Module Customer Insight Survey. Over the past 23 years, it has successfully delivered over 125 GW of premium-quality solar modules across the world.

S5-GC(15-23)K-LV

Inversores trifásicos Solis conectados a red

Eficiente

- 97.8% de eficiencia máxima
- Corriente por string de hasta 16A
- Diseño de 3 MPPT, admite un diseño de orientación flexible
- Función de recuperación de PID nocturna, aumenta el rendimiento general del sistema (opcional)
- Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo

Inteligente

- Admite control de exportación de potencia
- Monitorización inteligente de strings, exploración inteligente de curvas I-V
- Soporta RS485, WiFi, GPRS
- Escanee para registrarse en SolisCloud, admite actualización y control remoto

Seguro

- Protección AFCI, reduce activamente el riesgo de incendio
- Componentes de marca reconocidos mundialmente para una mayor vida útil
- Enfriamiento con ventilador inteligente

Económico


- Admite comunicación GPRS / WiFi con menos cableado reduciendo costos
- Admite módulos de alta potencia para reducir los costos de instalación

Modelos:

S5-GC15K-LV

S5-GC20K-LV

S5-GC23K-LV

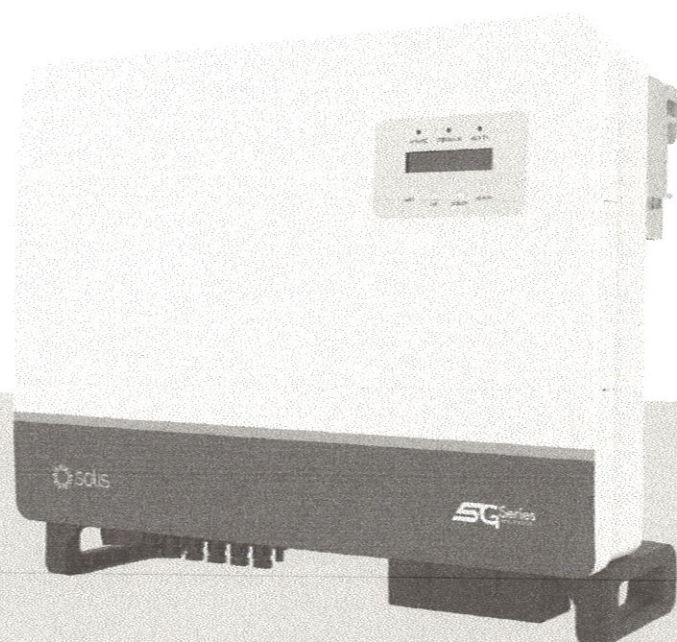

Vista 360°



Certificate of Compliance

Certificate: 80062600

Master Contract: 273488

Project: 80062600

Date Issued: 2022-03-26

Issued to: Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57, Jintong Road, Xiangshan
Ningbo, Zhejiang, 315712
CHINA

Attention: Ruyi Pan

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indicator for Canada only



Issued by: Magic Zhang
Magic Zhang

PRODUCTS

CLASS - C531109 - POWER SUPPLIES - Distributed Generation Power Systems Equipment
CLASS - C531189 - POWER SUPPLIES - Distributed Generation-Power Systems Equipment - Certified to U.S. Standards

Transformerless Utility Interactive PV Inverter, Models Solis-15K-LV-5G, Solis-20K-LV-5G, Solis-23K-LV-5G, Solis-40K-HV-5G, Solis-50K-HV-5G and S5-GC15K-LV, S5-GC20K-LV, S5-GC23K-LV, S5-GC40K-HV, S5-GC50K-HV, permanently connected.

For details related to rating, size, configuration, etc., reference should be made to the CSA Certification Record, Certificate of Compliance Annex A, or the Descriptive Report.

APPLICABLE REQUIREMENTS

CSA-C22.2 No.107.1-16

*UL Std No. 1741

- Power Conversion Equipment
- Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources
(Third Edition, Dated September 28, 2021)



Supplement to Certificate of Compliance

Certificate: 80062600

Master Contract: 273488

*The products listed, including the latest revision described below,
are eligible to be marked in accordance with the referenced Certificate.*

Product Certification History

Project	Date	Description
80062600	2022-03-26	Transformerless Utility Interactive PV Inverter, Models Solis-15K-LV-5G, Solis-20K-LV-5G, Solis-23K-LV-5G, Solis-40K-HV-5G, Solis-50K-HV-5G and S5-GC15K-LV, S5-GC20K-LV, S5-GC23K-LV, S5-GC40K-HV, S5-GC50K-HV. (C/US)