

ANEXO 2

FORMATO DE SOLICITUD DE INTERCONEXIÓN A LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN PARA CENTRALES ELÉCTRICAS CON CAPACIDAD MENOR A 0.5 MW

Fecha: _____

Número de solicitud: _____

I. Datos del solicitante

Nombre, denominación o razón social VIRGEN SOLEDAD CASTELLANOS TOLEDO			
Domicilio Calle CDA VILLHERMOSA	Número exterior 421	Número interior S/N	Código postal 68039
Colonia/Población SANTA ROSA PANZACOLA	Delegación/Municipio OAXACA DE JUAREZ		Estado OAXACA
Teléfono +52 (951) 135 1958	Correo electrónico rodrigoalonsocastellanos@gmail.com		Fax ---

II. Datos de contacto

Nombre Yael Silva Rodríguez		Puesto GERENTE GENERAL	
Domicilio Calle LAZARO CARDENAS	Número exterior #413	Número interior S/N	Código postal 68025
Colonia/Población FOVISSSTE	Delegación/Municipio OAXACA DE JUAREZ		Estado OAXACA
Teléfono +52 (951) 111 3373	Correo electrónico agenciadeenergiadp@gmail.com		Fax ---

III. Datos de la solicitud

Modalidad de la solicitud	Baja Tensión	☒	Media Tensión	☐
---------------------------	--------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------

IV. Utilización de la energía eléctrica producida

Consumo de Centros de Carga	☒	Consumo de Centro de Carga y Venta de Excedentes	☐	Venta total	☐
-----------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	-------------	--------------------------

V. Datos del servicio de suministro actual

Registro público de usuario (RPU) 679230659811	Nivel de tensión de suministro 220 V
--	--

VI. Central eléctrica

Fecha estimada de operación normal (DD/MM/AAAA) 15/03/2025	Capacidad bruta Instalada en (kW) 8.61 kW	Capacidad a incrementar (Kw) (opcional) 0.0 KW	Generación promedio mensual estimada (kWh/mes) 1014.34 kWh/mes
---	--	---	---

VII. Manifestación de cumplimiento de las especificaciones técnicas generales

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Central Eléctrica cumple con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo las disposiciones aplicables.



Tecnología para generación de energía eléctrica

Solar

Eólica



Biomasa

Cogeneración



Otro

Especificar



No. De unidades de generación

14 módulos fotovoltaicos

Combustible principal

SOL

Combustible secundario

N/A

Coordenadas UTM

1	X	17.0861757	Y	-96.747859
2				
4				
5				
6				

VIRGEN SOLEDAD CASTELLANOS TOLEDO

(Representante Legal o El Solicitante) (El Solicitante) certifica que la información

proporcionada en la presente solicitud es apropiada precisa y verídica. El solicitante acepta que los datos proporcionados Interconexión de la Centra Eléctrica del Solicitante al amparo de la Ley de la Ley Industria Eléctrica y su Reglamento en caso de ser requerido.

El solicitante entiende que los datos proporcionados se añadirán a las bases de datos del Suministrador cuando se firme un contrato de Interconexión respectivo.

El solicitante deberá anexa a la presente solicitud, la información técnica requerida en el documento "Información Técnica Requerida para Centrales Eléctricas"

Firma de conformidad

Solicitante

Nombre **VIRGEN SOLEDAD CASTELLANOS TOLEDO**

Cargo _____

Fecha _____

Sello y firma
Centro de atención

09-03-2025
10:34 am



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

CASTELLANOS TOLEDO VIRGEN SOLE

CDA VILLHERMOSA 421 .

MERIDA

STA ROSA U =C.P.68039

OAXACA DE JUAREZ, OA,OAX

NO. DE SERVICIO:679230659811

RMU:68039 23-06-28 CATV-641218 001 CFE

CUENTA:28DK09A012858795

LÍMITE DE PAGO:07 MAR 25

CORTE A PARTIR:08 MAR 25

TARIFA:PDBT**NO. MEDIDOR:**CGR632

MULTIPLICADOR:1
NO HILOS:3

PERIODO FACTURADO:19 DIC 24-18 FEB 25

TOTAL A PAGAR:

\$5,266

(CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.N.)



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida ☒ Estimada ☐		Medida ☒ Estimada ☐				
Energía (kWh)		8,509		7,475	1,034		



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	80.22	0.00	0.00	80.22	Cargo Fijo(3)	80.22
Distribución	0.00	0.00	1,197.68	1,197.68	Energía	4,166.92
Transmisión	0.00	0.00	187.05	187.05	Subtotal	4,247.14
CENACE	0.00	0.00	6.72	6.72	IVA 16%	679.54
Energía	0.00	0.00	1,710.24	1,710.24	Fac. del Periodo	4,926.68
Capacidad	0.00	0.00	1,058.82	1,058.82	DAP(2)	339.77
SCnMEM(1)	0.00	0.00	6.41	6.41	Adeudo Anterior	5,776.47
					Su Pago	-5,776.00
					Total	5,266.92

Fecha, hora y lugar de impresión:24/02/2025 11:52:59hrsCalle ReformaNo.701Col CentroOaxacaOaxacaMexicoCP 68000

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



68039 23-06-28 CATV-641218 001 CFE
01 679230659811 250307 000005266 3



28DK09A012858795Repartir
-1-

CFE-contigo



\$5,266

(CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.N.)

CARTA PODER

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Suministro Federal de Electricidad

PRESENTE

Por medio de la presente me permito informarle que no está en mis posibilidades realizar los trámites correspondientes y otros de mi servicio, por tal motivo otorgó a la C. Yael Silva Rodríguez poder amplio y cumplido, para que en mi nombre y representación pueda realizar todas las gestiones que se necesiten para cambios de titular, tarifas, incremento de demanda contratada, solicitudes, modificaciones y trámites que se requieran en lo subsecuente y hasta iniciar y finalizar el proceso de interconexión, relacionado con mi servicio ante la COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD, en el inmueble con dirección en EL CDA VILLHERMOSA 421, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CODIGO POSTAL 68039. Y número de servicio 679230659811.

Acepto el poder

C. Yael Silva Rodríguez

Otorgante

C. VIRGEN SOLEDAD CASTELLANOS



TOLEDO

TESTIGOS

C. DAVID AYALA HERNÁNDEZ

C. EDWIN CRUZ OJEDA

CROQUIS

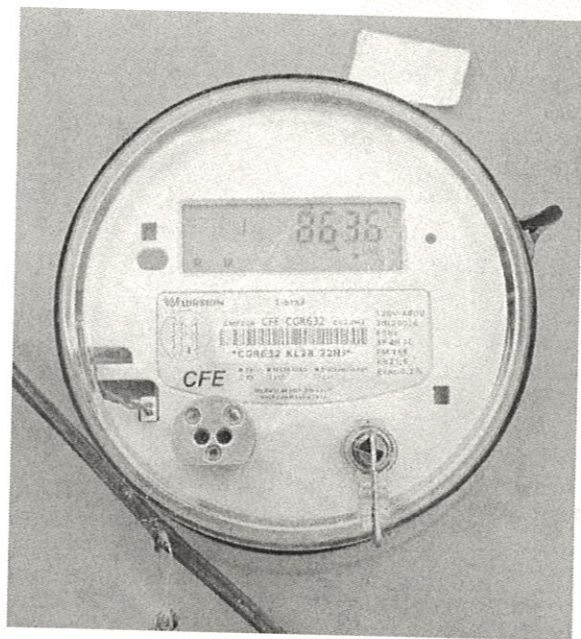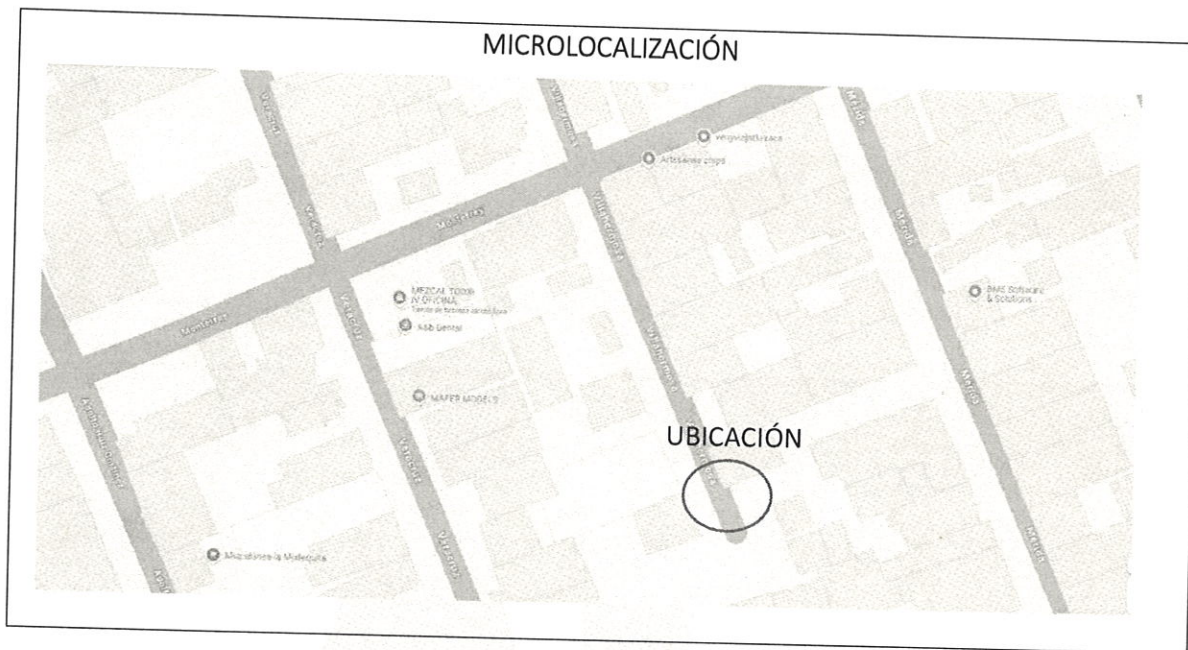

DATOS:

DOMICILIO: CDA VILLHERMOSA 421, SANTIAGO ETLA, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CODIGO POSTAL 68039
COORDENADAS: 17.0861757, -96.747859



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SILVA
RODRIGUEZ
Yael

SEXO M



DOMICILIO
C LAGO ASSALE 3 A
FRACC VALLE REAL 74367
ATLIXCO, PUE.

CLAVE DE ELECTOR SLRDYL95110320M900

CURP
SIRY951103MOCLDL05

AÑO DE REGISTRO
2014 03

FECHA DE NACIMIENTO
03/11/1995

SECCIÓN
0208



VIGENCIA
2023 - 2033



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

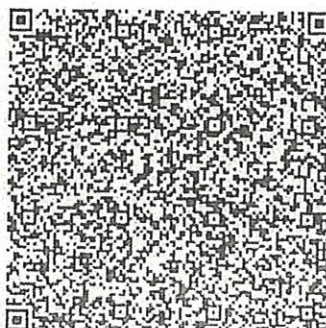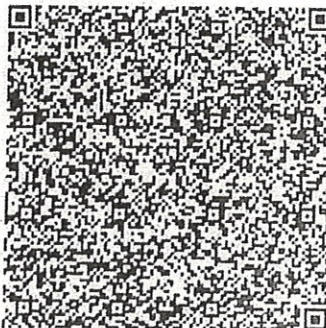

E007162

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2439269166<<0208096999230
9511039M3312315MEX<03<<03683<8
SILVA<RODRIGUEZ<<YAEL<<<<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 CASTELLANOS
 TOLEDO
 VIRGEN SOLEDAD

FECHA DE NACIMIENTO
 18/12/1964

SEXO M

DOMICILIO
 C ALAMOS 606
 COL REFORMA 68050
 OAXACA DE JUAREZ, OAX.

CLAVE DE ELECTOR CSTLVR64121820M400

CURP CATV641218MOCSLR06 **AÑO DE REGISTRO** 1993 03

ESTADO 20 **MUNICIPIO** 066 **SECCIÓN** 0530

LOCALIDAD 0001 **EMISIÓN** 2019 **VIGENCIA** 2029




INE

IDMEX1996445671<<0530030234985
6412180M2912316MEX<03<<94290<3
CASTELLANOS<TOLED<<VIRGEN<SOLE

EDMUNDO JESÚS MOLERA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 AYALA
 HERNANDEZ
 DAVID

DOMICILIO
 C LAZARO CARDENAS 128
 COL LOMAS DE SANTA CRUZ 00000
 SANTA CRUZ AMILPAS, OAX.

CLAVE DE ELECTOR AYHRDV00032320H200

CURP AAHD000323HOCYRVA7

ESTADO 20 **MUNICIPIO** 376 **SECCIÓN** 1686

LOCALIDAD 0003 **EMISIÓN** 2018 **VIGENCIA** 2028

FECHA DE NACIMIENTO
 23/03/2000

SEXO H













EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1765082746<<1686121613571
 0003230H2812313MEX<00<<46941<0
 AYALA<HERNANDEZ<<DAVID<<<<<<<<

SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE 8.61 kWp DC (7.00 kW AC)

SFVI DE 7.00 kW
MACROLOCALIZACIÓN




UBICACIÓN

LATITUD: 17.0859877506499
LONGITUD: -96.74782569942

DIRECCIÓN

CDA VILLAHERMOSA 421,
MÉRIDA SANTA ROSA, C.P.
88039, OAXACA DE JUÁREZ,
OAXACA.

BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

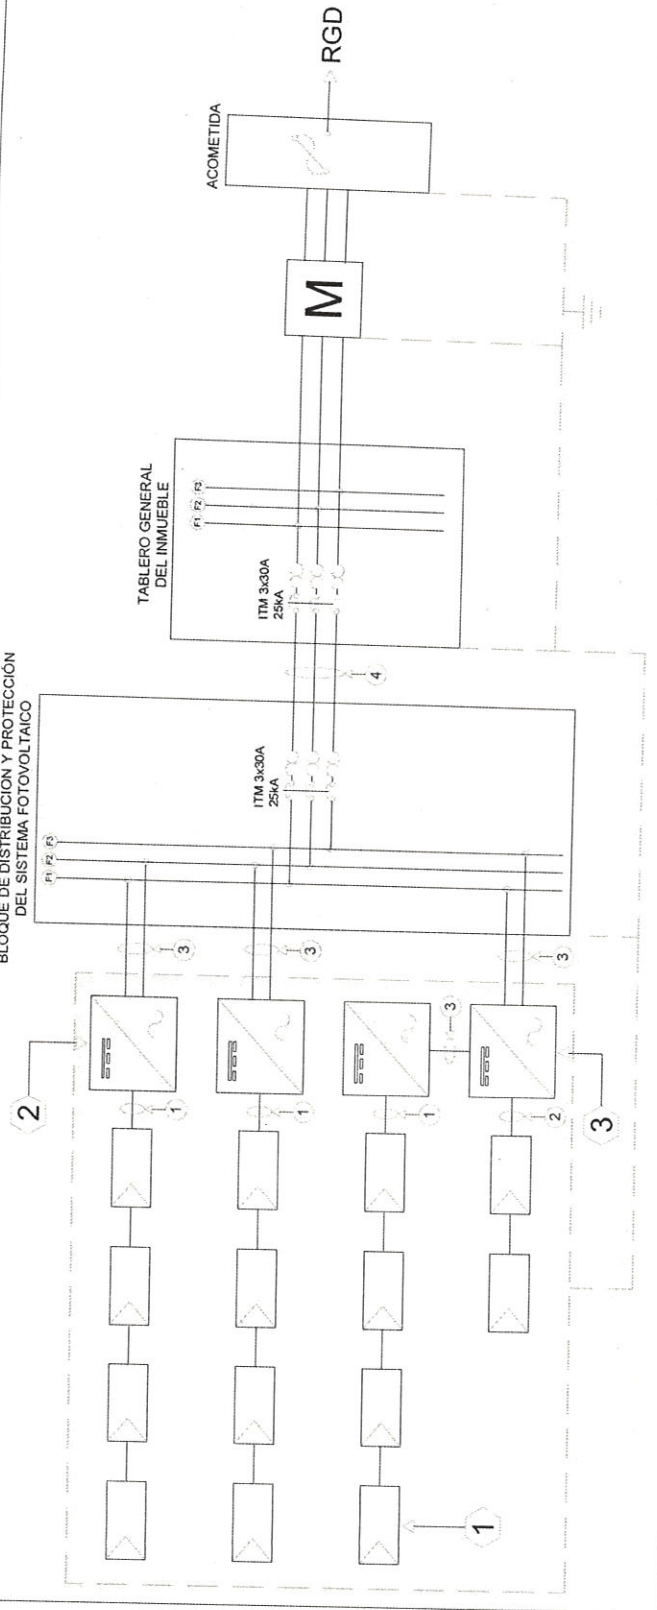

CIRCUITOS C.D. Y C.A.

- 4 POSITIVOS FOTOVOLTAICO 10 AWG.
4 NEGATIVOS FOTOVOLTAICO 10 AWG.
1 CPTTE FOTOVOLTAICO 10 AWG.
CONDUCTOR TIPO FOTOVOLTAICO PEINADO SOBRE EL MARCO DE LOS MÓDULOS Y LA ESTRUCTURA DE MONTAJE.
- 2 POSITIVOS FOTOVOLTAICO 10 AWG.
2 NEGATIVOS FOTOVOLTAICO 10 AWG.
1 CPTTE FOTOVOLTAICO 10 AWG.
CONDUCTOR TIPO FOTOVOLTAICO PEINADO SOBRE EL MARCO DE LOS MÓDULOS Y LA ESTRUCTURA DE MONTAJE.
- 2 CONDUCTORES DE FASE 10 AWG.
1 CONDUCTOR DE CPTTE 10 AWG.
CONDUCTORES TIPO FOTOVOLTAICO PEINADO SOBRE LA ESTRUCTURA DE MONTAJE.
- 1 CONDUCTOR DE FASE 1, 8 AWG.
1 CONDUCTOR DE FASE 2, 8 AWG.
1 CONDUCTOR DE FASE 3, 8 AWG.
CONDUCTORES CANALIZADOS EN TUBERÍA CONDUIT TIPO IMC DE 1"

NOTAS

- LOS CIRCUITOS DE C.D. DE CADA INVERSOR SERÁN PEINADOS POR MEDIO DE CINCHOS DE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV SOBRE EL MARCO DE LOS MÓDULOS Y LA ESTRUCTURA DE MONTAJE.
- LOS 4 MICROINVERSORES SON UNIFICADOS A UN SOLO CIRCUITO TRIFÁSICO A TRAVÉS DE UN BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN. ESTE CIRCUITO TRIFÁSICO TIENE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 30A.
- EL CIRCUITO UNIFICADO DE LOS 4 MICROINVERSORES CONSTA DE 3 FASES EN CALIBRE 8 AWG. Y UN CPTTE CALIBRE 10 AWG. ESTÁ CANALIZADO CON TUBERÍA TIPO IMC DE 1" HASTA EL TABLERO GENERAL DEL INMUEBLE. EN DONDE SE REALIZA LA INTERCONEXIÓN.


SIMBOLOGÍA



EQUIPOS

- MÓDULO FOTOVOLTAICO
MARCA LONGI
MODELO LR7-72HTHF 615M
- MICROINVERSOR
MARCA HOYMILES
MODELO HMS-2000-4T
- MICROINVERSOR
MARCA HOYMILES
MODELO HMS-1000-2T

AGENCIA DE ENERGIA C.A. E.A.T.E.P.E.		CARACTERÍSTICAS GENERALES				
		CÓDIGO INADIS	17/00007/000000	TIPO DE SISTEMA	PIV	INPA 1,2
		UBICACIÓN	BOYACÁ/BOYACÁ MUNICIPIO DE BOYACÁ SANTA VERA, C.P. MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, BOYACÁ	POTENCIA FICG DE (MW)	8300	OPACIDAD INFERIOR INPA 0,3
		EQUIPOS PRINCIPALES		POTENCIA (MW)	8300	MPT DE INFERIOR
		WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	POTENCIA MPT FICG
		WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR
		WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR
		WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR
		WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR
		WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		
WASALOR MODELOS	LMF-2750/14108	WASALOR	7	MPT DE INFERIOR		

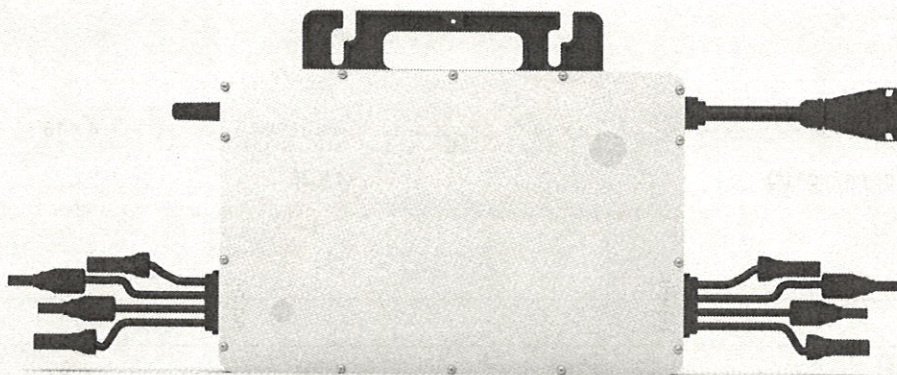

Ficha técnica del microinversor

HMS-1600
HMS-1800
HMS-2000

Descripción

Con una potencia de salida de hasta 2000 VA, la nueva serie de microinversores HMS-2000 de Hoymiles se sitúa entre los mejores microinversores 4 en 1.

Cada microinversor puede conectarse a 4 paneles como máximo, con monitoreo y MPPT independiente, lo que maximiza la producción de energía de su instalación.

La nueva solución Sub-1G inalámbrica permite una comunicación más estable con la DTU de puerta de enlace Hoymiles.

Características

- 01** Microinversor de alta potencia con potencia de salida de hasta 2000 VA
- 02** El monitoreo y seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) independiente garantizan una mayor captación de energía y un mantenimiento más sencillo.
- 03** Con Control de Potencia Reactiva que cumple con las normas UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, etc.

- 04** Diseño 4 en 1 que permite una instalación más rápida e implica menores costos
- 05** Es más seguro para las estaciones solares de techo, con un sistema optimizado de apagado rápido y transformador aislado
- 06** La solución inalámbrica Sub-1G permite una comunicación estable en entornos comerciales e industriales.



Certificate of Compliance

Certificate: 80107467

Master Contract: 261002

Project: 80107467

Date Issued: 2021-11-30

Issued To: Hoymiles Power Electronics Inc.
No.18 Kangjing Road,
Hangzhou, Zhejiang, 310015
China

Attention: Steven Zhang

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indicator for Canada only.

Issued by: *Henry Huan*
Henry Huan



PRODUCTS

CLASS - C531109 - POWER SUPPLIES Distributed Generation Power Systems Equipment

CLASS - C531189 - POWER SUPPLIES - Distributed Generation Power Systems Equipment - Certified to U.S. Standards

Utility Interactive Inverter Model: HMS-2000-4T, HMS-2000B-4T, HMS-1800-4T, HMS-1800B-4T, HMS-1600-4T, HMS-1600B-4T, HMS-1800-4T-NA, HMS-2000-4T-NA, rack mounted.

For details related to rating, size, configuration, etc., reference should be made to the CSA Certification Record, or the Descriptive Report.

APPLICABLE REQUIREMENTS

CSA-C22.2 No. 107.1-16 - Power conversion equipment



Supplement to Certificate of Compliance


Certificate: 80107467

Master Contract: 261002

*The products listed, including the latest revision described below,
are eligible to be marked in accordance with the referenced Certificate.*

Product Certification History

Project	Date	Description
80107467	2021-11-30	Original Certification for all models (CUS).

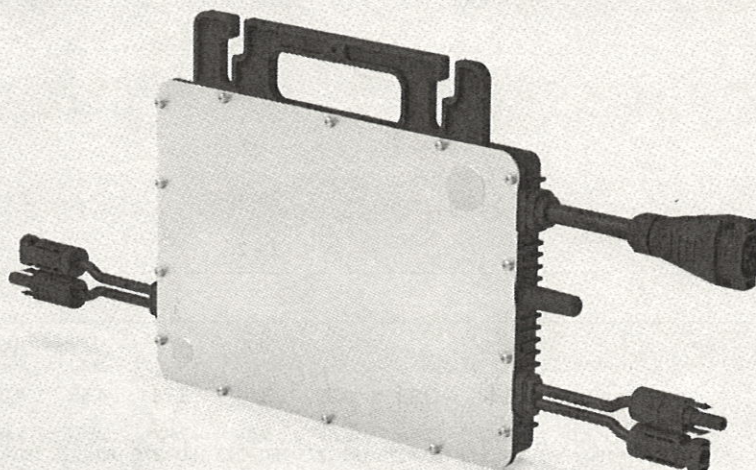

Ficha técnica del microinversor

HMS-800
HMS-900
HMS-1000

Descripción

Con una potencia de salida de hasta 1000 VA, la nueva serie de microinversores HMS-1000 de Hoymiles se sitúa entre los mejores microinversores 2 en 1.

Cada microinversor puede conectarse a 2 paneles como máximo, con monitoreo y MPPT independiente, lo que maximiza la producción de energía de su instalación.

La nueva solución Sub-1G inalámbrica permite una comunicación más estable con la DTU de puerta de enlace Hoymiles.

Características

- | | |
|---|---|
| 01 Microinversor 2 en 1 de alta potencia con potencia de salida de hasta 1000 VA | 04 El monitoreo y seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) independiente garantizan una mayor captación de energía y un mantenimiento más sencillo. |
| 02 Con Control de Potencia Reactiva que cumple con las normas UL 1741, ABNT NBR 16150:2013, etc. | 05 El diseño 2 en 1 permite una instalación más rápida. |
| 03 Es más seguro para las estaciones solares de techo, con un sistema optimizado de apagado rápido y transformador aislado | 06 La solución inalámbrica Sub-1G permite una comunicación estable en entornos comerciales e industriales. |

Hi-MO X6^{Max} Guardian **Anti-Dust**

LR7-72HTHF

605~630M

- Equipped with HPBC Cell, continuing the high efficiency gene
- Unique border design effectively reduces the impact of dust accumulation and improves power generation gain throughout the entire lifecycle
- High reliability, stable operation under harsh testing conditions
- More suitable for industrial and commercial colored steel tile roofs and small angle installation scenarios

15 15-year Warranty for Materials and Processing

25 25-year Warranty for Extra Linear Power Output

Complete System and Product Certifications

IEC 61215, IEC 61730

ISO9001:2015: ISO Quality Management System

ISO14001: 2015: ISO Environment Management System

ISO45001: 2018: Occupational Health and Safety

IEC62941: Guideline for module design qualification and type approval

LONGI

Handwritten signature





Certificate of Compliance

Certificate: 80112487

Master Contract: 261002

Project: 80112487

Date Issued: 2022-05-26

Issued To: Hoymiles Power Electronics Inc.
No.18 Kangjing Road,
Hangzhou, Zhejiang, 310015
China

Attention: Steven Zhang

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indicator for Canada only.

Issued by: *Henry Huan*
Henry Huan



PRODUCTS

CLASS - C531109 - POWER SUPPLIES Distributed Generation Power Systems Equipment

CLASS - C531189 - POWER SUPPLIES - Distributed Generation Power Systems Equipment - Certified to U.S. Standards

Utility Interactive Inverter Model: HMS-600-2T, HMS-700-2T, HMS-800-2T, HMS-900-2T, HMS-1000-2T, HMS-700-2T-NA, HMS-800-2T-NA, HMS-900-2T-NA, HMS-1000-2T-NA rack mounted.

For details related to rating, size, configuration, etc., reference should be made to the CSA Certification Record, or the Descriptive Report.

APPLICABLE REQUIREMENTS

CSA-C22.2 No. 107.1-16 - Power conversion equipment



Supplement to Certificate of Compliance

Certificate: 80112487

Master Contract: 261002

*The products listed, including the latest revision described below,
are eligible to be marked in accordance with the referenced Certificate.*

Product Certification History

Project	Date	Description
80112487	2022-05-26	Original certification to Utility Interactive Inverter, HMS-600-2T, HMS-700-2T, HMS-800-2T, HMS-900-2T, HMS-1000-2T, HMS-700-2T-NA, HMS-800-2T-NA, HMS-900-2T-NA, HMS-1000-2T-NA. (C/US)