

ANEXO 2
FORMATO DE SOLICITUD DE INTERCONEXIÓN A LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN PARA CENTRALES ELÉCTRICAS CON CAPACIDAD MENOR A 0.5 MW

Fecha: _____

Número de solicitud: SI 25042510233638

I. Datos del solicitante

Nombre, denominación o razón social R.E. MANAGEMENT SA DE CV			
Domicilio Calle AV HIDALGO	Número exterior 407	Número interior S/N	Código postal 71980
Colonia/Población SECTOR HIDALGO	Delegación/Municipio SAN PEDRO MIXTEPEC		Estado OAXACA
Teléfono +52 (951) 204 92 61	Correo electrónico abelin11@hotmail.com		Fax ---

II. Datos de contacto

Nombre OCTAVIO AVENDAÑO RODRÍGUEZ		Puesto GESTOR	
Domicilio Calle TEPOSCOLULA	Número exterior #300	Número interior S/N	Código postal 68141
Colonia/Población ESTADO DE OAXACA	Delegación/Municipio OAXACA DE JUÁREZ		Estado OAXACA
Teléfono +52 (951) 139 39 96	Correo electrónico direccionoperativa.agenciaep@gmail.com		Fax ---

III. Datos de la solicitud

Modalidad de la solicitud	Baja Tensión ☒	Media Tensión ☐
---------------------------	--	--

IV. Utilización de la energía eléctrica producida

Consumo de Centros de Carga ☒	Consumo de Centro de Carga y Venta de Excedentes ☐	Venta total ☐
---	---	--------------------------------------

V. Datos del servicio de suministro actual

Registro público de usuario (RPU) 695140810621	Nivel de tensión de suministro 220 V
--	--

VI. Central eléctrica

Fecha estimada de operación normal (DD/MM/AAAA) 09/05/2025	Capacidad bruta instalada en (kW) 8.82 kW	Capacidad a incrementar (Kw) (opcional) ---	Generación promedio mensual estimada (kWh/mes) 1190.70 kWh/mes
--	---	---	--

VII. Manifestación de cumplimiento de las especificaciones técnicas generales

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Central Eléctrica cumple con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo las disposiciones aplicables. ☐

Tecnología para generación de energía eléctrica

Solar ☒	Biomasa ☐	Otro ☐
Eólica ☐	Cogeneración ☐	Especificar ☐

No. De unidades de generación 14 módulos fotovoltaicos	Combustible principal SOL	Combustible secundario N/A
--	-------------------------------------	--------------------------------------

Coordenadas UTM	X	Y
1	15.8619008	-97.0738309
2		
4		
5		
6		

PALACIOS CONTRERAS ABELIN

(Representante Legal o El Solicitante) (El Solicitante) certifica que la información

proporcionada en la presente solicitud es apropiada precisa y verídica. El solicitante acepta que los datos proporcionados Interconexión de la Centra Eléctrica del Solicitante al amparo de la Ley de la Ley Industria Eléctrica y su Reglamento en caso de ser requerido. El solicitante entiende que los datos proporcionados se añadirán a las bases de datos del Suministrador cuando se firme un contrato de Interconexión respectivo.

El solicitante deberá anexa a la presente solicitud, la información técnica requerida en el documento "Información Técnica Requerida para Centrales Eléctricas"

Firma de conformidad
Solicitante

Nombre	PALACIOS CONTRERAS ABELIN
Cargo	
Fecha	

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE AGENCIA COMERCIAL Puerto Escondido, Oax. 25 ABR 2025 RECIBIDO Sello y firma Centro de atención
--

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PALACIOS
CONTRERAS
ABELIN

FECHA DE NACIMIENTO
28/04/1985
SEXO: M

DOMICILIO
AV HIDALGO 407
SEC HIDALGO PUERTO ESCONDIDO 71980
SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX.

CLAVE DE ELECTOR PLCNAB85042820M900

CURP PACA850428MOCLNB04 AÑO DE REGISTRO 2003 03

ESTADO 20 MUNICIPIO 316 SECCIÓN 1507

LOCALIDAD 0003 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026




INE

IDMEX1491547173<<1507066113026
8504283M2612317MEX<03<<08530<7
PALACIOS<CONTRERAS<<ABELIN<<<<

Escaneado con CamScanner

 MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR




NOMBRE
MIJANGOS
ORTIZ
EUNICE
DOMICILIO
PROL SALVADOR 204
COL SANTA MARIA IXCOTEL 71228
SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX.
CLAVE DE ELECTOR MJOEN00012720M900
CURP MIOE000127MOCJRNA5 AÑO DE REGISTRO 2017 00
ESTADO 20 MUNICIPIO 392 SECCIÓN 1756
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
27/01/2000
SEXO M



 ELECCIONES ORDINARIAS LENGUAJE Y LEXICÓN 

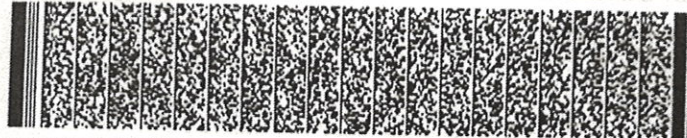  
EDMUNDO J. RODRÍGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1689359346<<1756120232248
0001270M2712310MEX<00<<25798<4
MIJANGOS<ORTIZ<<EUNICE<<<<<<<<



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SILVA
RODRIGUEZ
Yael

SEXO M



DOMICILIO
C LAGO ASSALE 3 A
FRACC VALLE REAL 74367
ATLIXCO, PUE.

CLAVE DE ELECTOR SLRDYL95110320M900

CURP
SIRY951103MOCLDL05

AÑO DE REGISTRO
2014 03

FECHA DE NACIMIENTO
03/11/1995

SECCIÓN
0208


VIGENCIA
2023 - 2033



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

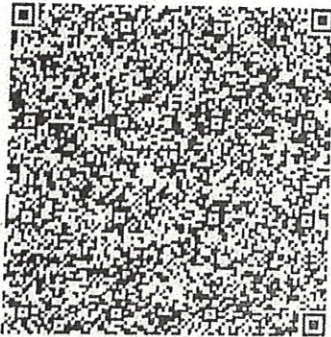

E007162

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2439269166<<0208096999230
9511039M3312315MEX<03<<03683<8
SILVA<RODRIGUEZ<<YAEL<<<<<<<<<

R.E. MANAGEMENT SA DE CV

AV HIDALGO NUM 407 CP. 71980
3RA PTE Y CAM A PTO ANGELITO
SECTOR HIDALGOC.P. 71983
PUERTO ESCONDIDO, OAX

NO. DE SERVICIO: 695140810621

RMU: 71980 14-07-30 RMA1-31030 001 CFE

CUENTA: 03DK11X1A0333340

LÍMITE DE PAGO: 20 MAR 25

CORTE A PARTIR: 21 MAR 25

TARIFA: PDBTNO. **MEDIDOR:** UV772M

MULTIPLICADOR: 1
NO HILOS: 2

PERIODO FACTURADO: 02 ENE 25-03 MAR 25

TOTAL A PAGAR:

\$7,700

(SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M.N.)



Concepto	Lectura actual Medida ☒ Estimada ☐	Lectura anterior Medida ☒ Estimada ☐	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	16,543	15,024	1,519		



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	80.22	0.00	0.00	80.22	Cargo Fijo(3)	80.22
Distribución	0.00	0.00	1,759.46	1,759.46	Energía	6,129.01
Transmisión	0.00	0.00	274.79	274.79	Subtotal	6,209.23
CENACE	0.00	0.00	9.87	9.87	IVA 16%	993.48
Energía	0.00	0.00	2,516.98	2,516.98	Fac. del Periodo	7,202.71
Capacidad	0.00	0.00	1,558.49	1,558.49	DAP(2)	496.74
SCnMEM(1)	0.00	0.00	9.42	9.42	Adeudo Anterior	8,880.97
					Su Pago	-8,880.00
					Total	7,700.42

Fecha, hora y lugar de Impresión: 02/04/2025 12:02:57 hrs. Av. Caxaca Esq. 8 Vías / n. Colonia Centro Puerto Escondido San Pedro Mixtepec Oaxaca México CP 71980

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



03DK11X1A0333340 Repartir


-1-

CFE-contigo

\$7,700

(SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M.N.)

Periodo	KWh	Importe	Pagos	Pendientes de Pago
del 01 NOV 24 al 02 ENE 25	1776	\$6,680.00	\$6,680.00	
del 30 AGO 24 al 01 NOV 24	1470	\$7,447.00	\$7,447.00	
del 02 JUL 24 al 30 AGO 24	2365	\$11,860.00	\$11,860.00	
del 02 MAY 24 al 02 JUL 24	2710	\$13,328.00	\$13,328.00	
del 01 MAR 24 al 02 MAY 24	2247	\$11,067.00	\$11,067.00	
del 03 ENE 24 al 01 MAR 24	1874	\$9,135.00	\$9,135.00	
del 03 NOV 23 al 03 ENE 24	1723	\$6,378.00	\$6,378.00	
del 04 SEP 23 al 03 NOV 23	859	\$4,266.00	\$4,266.00	
del 04 JUL 23 al 04 SEP 23	2792	\$13,779.00	\$13,779.00	
del 03 MAY 23 al 04 JUL 23	2625	\$13,902.00	\$13,902.00	
del 02 MAR 23 al 03 MAY 23	2155	\$10,349.00	\$10,349.00	

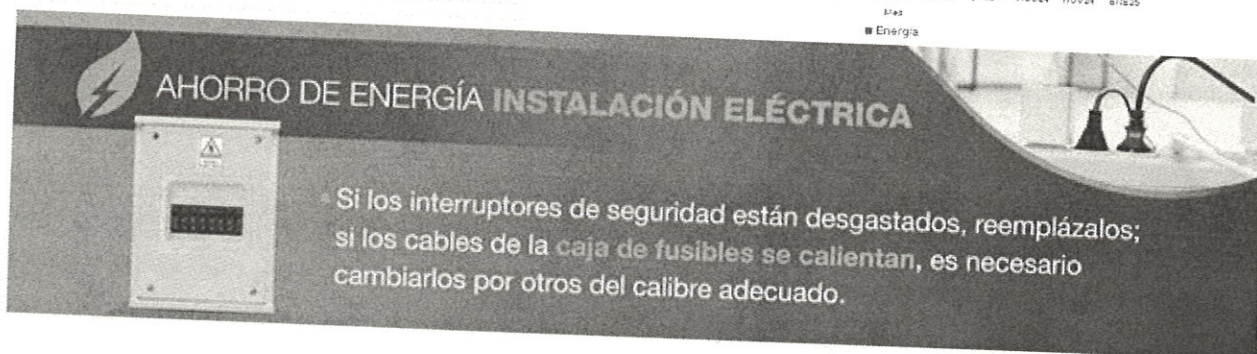

Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI

[illegible]

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:


CFE
Comisión Federal de Electricidad

Profeco
Procuraduría Federal

¡Cuida el planeta! Recuerda que ahorrar energía es tarea de todos. Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. Corte a partir del 21 MAR 25. Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente. Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.


Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:



Banco de Bienestar, Bancomex, Inbursa, Santander, Banamex, Banijerco, Scotiabank, HSBC, CIBanco, Afirme, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, BanCoppel.

SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE 8.82 kWp (HOTEL CAREYES)

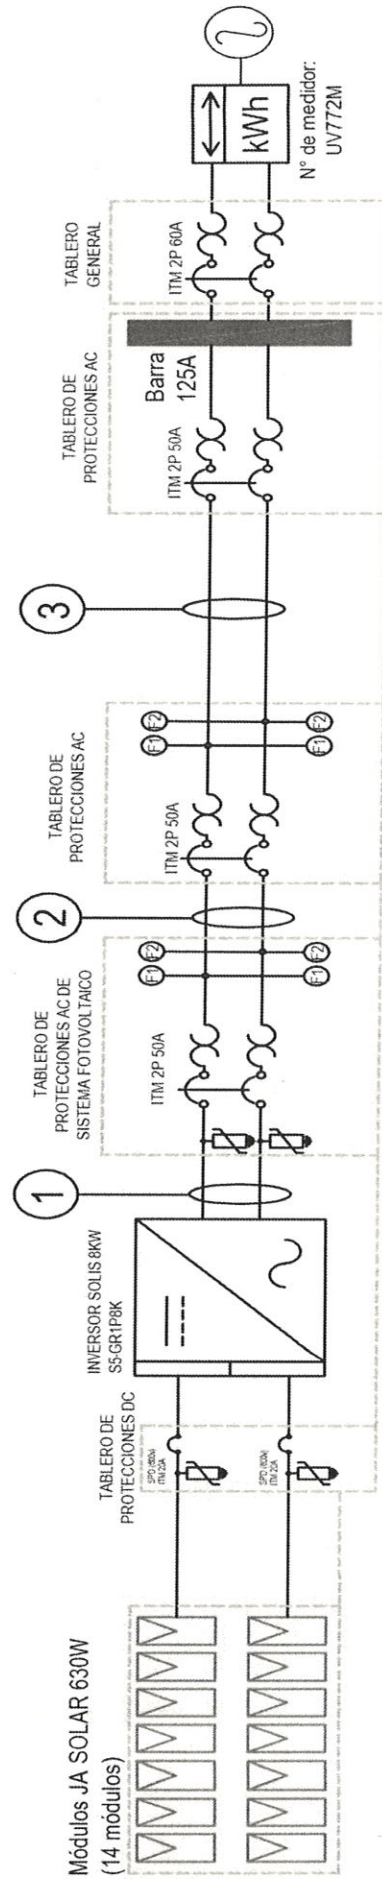

UBICACIÓN	NOTAS	DATOS DEL PROYECTO				SIMBOLOGIA	
	① 2 FASE 8 AWG COBRE 1 CPTe 10 AWG COBRE TUBERÍA TIPO IMC 3/4"	POTENCIA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO:	8.82 kWp	CANTIDAD DE INVERSORES:	1	PANEL SOLAR	PUESTA A TIERRA
	② 2 FASES 8 AWG COBRE 1 CPTe 8 AWG COBRE TUBERÍA TIPO IMC 3/4"	CANTIDAD DE MÓDULOS:	14	MARCA DE INVERSOR:	SOLIS	ACOMETIDA	INVERSOR
	③ 2 FASES 8 AWG ALUMINIO 1 CPTe 8 AWG TUBERÍA TIPO IMC 3/4"	MARCA DE MÓDULOS:	JAM72D42-630ILB	MODELO DE MÓDULOS:	S5-GR1P8K	MEDIDOR BIDIRECCIONAL kWh	BARRA BUS
		POTENCIA DE MÓDULOS:	630 W	POTENCIA DE MÓDULOS:	8 KW	FUSIBLE	SUPRESOR DE PICOS
		POTENCIA DE MÓDULOS:		DIRECCIÓN: AV. HIDALGO 407, SECTOR HIDALGO PUERTO ESCONDIDO, OAXACA.		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	

Harvest the Sunshine

JA SOLAR


640W



JAM72D42 LB

n-type Double Glass Bifacial Modules

Premium Cells



MBB Half-Cell
Technology

26%

Up To

Cell Conversion
Efficiency

Premium Modules



Higher power
generation better LCOE




n-type with very
Lower LID



Better Temperature
Coefficient



Better low irradiance
response

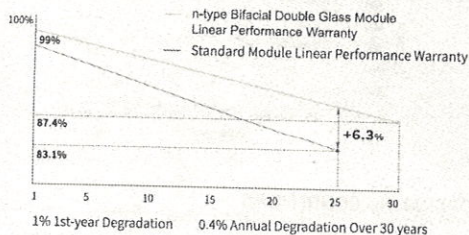

12-year product
warranty



30-year linear power
output warranty

Comprehensive Certificates

- IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
- ISO 9001: 2015 Quality management systems
- ISO 14001: 2015 Environmental management systems
- ISO 45001: 2018 Occupational health and safety management systems
- IEC 62941: 2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality system for PV module manufacturing



DEEP BLUE 4.0 Pro

S5-GR1P(7-10)K

Inversores monofásicos Solis conectados a red


Características:

- 98.0% de eficiencia máxima
- Corriente de la string hasta 14A
- Cumplimiento con UL 1741, IEEE1547
- Tecnología de conmutación de alta frecuencia
- Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo
- Protección AFCI, reduce activamente el riesgo de incendio
- Diseño de 3 MPPT con algoritmo preciso
- Compacto y ligero
- Conexión amigable y adaptable a la red

Modelos:

S5-GR1P7K / S5-GR1P8K

S5-GR1P9K / S5-GR1P10K

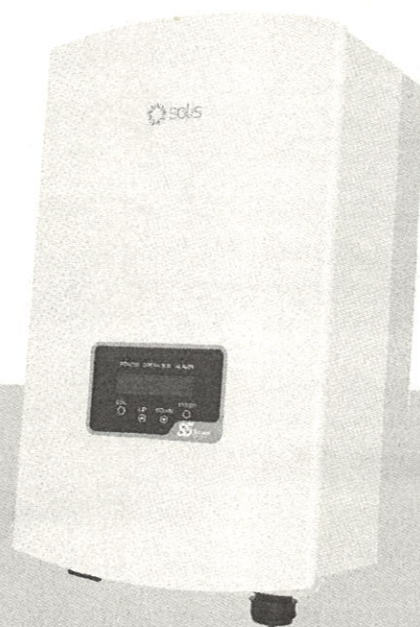



Total Quality. Assured.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report.

Company: Ginlong Technologies Co., Ltd.
Address: No. 57, Jintong Road, Seafront (Binhai)
Industrial Park, Xiangshan Economic
Development Zone, Xiangshan,
NINGBO Zhejiang 315712
Country: China

Control Number: 3186984

Authorized by:

Jordan Holbert
for L. Matthew Snyder, Certification Manager



This Certificate of Compliance is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification Agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the Agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the Agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions laid out in the Agreement and in this Certificate. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Assessments and Follow up Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the Agreement, they are not for the purposes of production quality control and do not relieve the Client of their obligations in this respect.

Intertek Testing Services NA Inc.
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5667 Fax 312-283-1672

Standard(s):	Supplement SA to UL 1741 - Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for use with Distributed Energy Resources [UL 1741:2010 Ed.2 (Supplement SA)+R:16Sep2020] Standard Conformance Test Procedures For Equipment Interconnecting Distributed Resources With Electric Power Systems [IEEE 1547.1:2005] Amendment 1 to IEEE 1547 - Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems [IEEE 1547A:2014] Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault Circuit Protection [UL 1699B:2018 Ed.1] Power Conversion Equipment [CSA C22.2#107.1:2016 Ed.4]
Product:	Grid Support Utility Interactive Inverter