

ANEXO 2
FORMATO DE SOLICITUD DE INTERCONEXIÓN A LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN PARA CENTRALES ELÉCTRICAS CON CAPACIDAD MENOR A 0.5 MW


Fecha: _____

Número de solicitud: SI2504 2414 12541

I. Datos del solicitante				
Nombre, denominación o razón social R.E. MANAGEMENT SA DE CV				
Domicilio				
Calle	Número exterior	Número interior	Código postal	
AV HIDALGO	407	S/N	71980	
Colonia/Población		Delegación/Municipio	Estado	
SECTOR HIDALGO		SAN PEDRO MIXTEPEC	OAXACA	
Teléfono		Correo electrónico	Fax	
+52 (951) 204 92 61		abelin11@hotmail.com	---	
II. Datos de contacto				
Nombre		Puesto		
OCTAVIO AVENDAÑO RODRÍGUEZ		GESTOR		
Domicilio				
Calle	Número exterior	Número interior	Código postal	
TEPOSCOLULA	#300	S/N	68141	
Colonia/Población		Delegación/Municipio	Estado	
ESTADO DE OAXACA		OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA	
Teléfono		Correo electrónico	Fax	
+52 (951) 139 39 96		direccionoperativa.agenciaep@gmail.com	---	
III. Datos de la solicitud				
Modalidad de la solicitud				
Baja Tensión		Media Tensión		
☒		☐		
IV. Utilización de la energía eléctrica producida				
Consumo de Centros de Carga	Consumo de Centro de Carga y Venta de Excedentes	Venta total		
☒	☐	☐		
V. Datos del servicio de suministro actual				
Registro público de usuario (RPU)		Nivel de tensión de suministro		
695141012108		220V		
VI. Central eléctrica				
Fecha estimada de operación normal (DD/MM/AAAA)	Capacidad bruta Instalada en (kW)	Capacidad a incrementar (Kw) (opcional)	Generación promedio mensual estimada (kWh/mes)	
09/05/205	5.715 KW	-----	771.525 KWh/mes	
VII. Manifestación de cumplimiento de las especificaciones técnicas generales				
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Central Eléctrica cumple con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo las disposiciones aplicables.				
☐				
Tecnología para generación de energía eléctrica				
Solar	Biomasa	Otro		
☒	☐	☐		
Eólica	Cogeneración	Especificar		
☐	☐	☐		
No. De unidades de generación	Combustible principal	Combustible secundario		
9 módulos fotovoltaicos	SOL	N/A		
Coordenadas UTM				
X		Y		
15.8619008		-97.0738309		
1				
2				
4				
5				
6				

PALACIOS CONTRERAS ABELIN (Representante Legal o El Solicitante) (El Solicitante) certifica que la información proporcionada en la presente solicitud es apropiada precisa y verídica. El solicitante acepta que los datos proporcionados Interconexión de la Centra Eléctrica del Solicitante al amparo de la Ley de la Ley Industria Eléctrica y su Reglamento en caso de ser requerido. El solicitante entiende que los datos proporcionados se añadirán a las bases de datos del Suministrador cuando se firme un contrato de Interconexión respectivo. El solicitante deberá anexa a la presente solicitud, la información técnica requerida en el documento "Información Técnica Requerida para Centrales Eléctricas"

Firma de conformidad

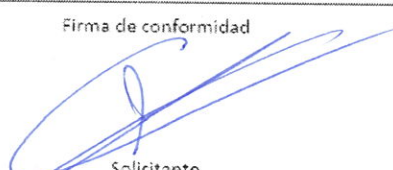


Solicitante

Nombre PALACIOS CONTRERAS ABELIN

Cargo _____

Fecha _____

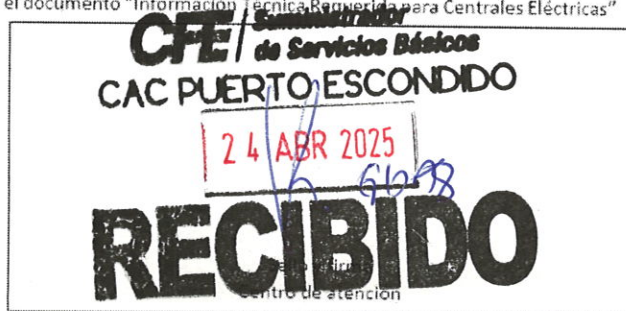

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PALACIOS
CONTRERAS
ABELIN

FECHA DE NACIMIENTO
28/04/1985
SEXO M

DOMICILIO
AV HIDALGO 407
SEC HIDALGO PUERTO ESCONDIDO 71980
SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX.

CLAVE DE ELECTOR PLCNAB55042820M900

CURP PACA550428MOCLNB04 AÑO DE REGISTRO 2003 03

ESTADO 20 MUNICIPIO 316 SECCIÓN 1507

LOCALIDAD 0003 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

INE

IDMEX1491547173<<1507066113026
8504283M2612317MEX<03<<08530<7
PALACIOS<CONTRERAS<<ABELIN<<<<



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SILVA
RODRIGUEZ
Yael

SEXO M



DOMICILIO
C LAGO ASSALE 3 A
FRACC VALLE REAL 74367
ATLIXCO, PUE.

CLAVE DE ELECTOR SLRDYL95110320M900

CURP
SIRY951103MOCCLDL05

AÑO DE REGISTRO
2014 03

FECHA DE NACIMIENTO
03/11/1995

SECCIÓN
0208

VIGENCIA
2023 - 2033



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



E007162

EDMUNDO JACOSO ARZUÑA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2439269166<<0208096999230
9511039M3312315MEX<03<<03683<8
SILVA<RODRIGUEZ<<Yael<<<<<<<<<<

 MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MIJANGOS
ORTIZ
EUNICE
DOMICILIO
PROL SALVADOR 204
COL SANTA MARIA IXCOTEL 71228
SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX.
CLAVE DE ELECTOR MJOEN00012720M900


FECHA DE NACIMIENTO
27/01/2000
SEXO M



CURP MIOE000127MOCJRNA5 AÑO DE REGISTRO 2017 00
ESTADO 20 MUNICIPIO 392 SECCIÓN 1756
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027 

 ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y SUPLENIMIENTOS

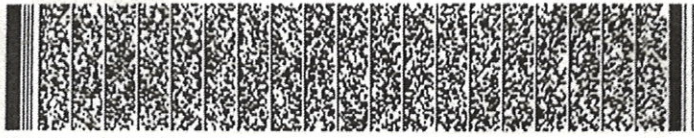

EDMUNDO JACOBO MALINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1689359346<<1756120232248
0001270M2712310MEX<00<<25798<4
MIJANGOS<ORTIZ<<EUNICE<<<<<<<<



Comisión Federal de Electricidad®

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma 164, Col. Juárez,
Alcaldía: Cuauhtémoc, Código Postal: 06600,
Ciudad de México. RFC: CFE370814Q10

R.E. MANAGEMENT SA DE CV

AV. HIDALGO 407 CP.71980
1A PTE Y 1A SUR
SECTOR HIDALGOC.P.71983
PUERTO ESCONDIDO,OAX

NO. DE SERVICIO:695141012108

RMU:71980 14-09-17 RMA1-31030 002 CFE

CUENTA:03DK11X1A0333360

LÍMITE DE PAGO:20 MAR 25

CORTE A PARTIR:21 MAR 25

TARIFA:PDBTNO. MEDIDOR:XV089U

MULTIPLICADOR:1

NO HILOS:2

PERIODO FACTURADO:02 ENE 25-03 MAR 25

TOTAL A PAGAR:

\$1,300

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS M.N.)



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	X Estimada	Medida	X Estimada			
Energía (kWh)	4,653		4,413		240		



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	80.22	0.00	0.00	80.22	Cargo Fijo(3)	80.22
Distribución	0.00	0.00	277.99	277.99	Energía	968.38
Transmisión	0.00	0.00	43.42	43.42	Subtotal	1,048.60
CENACE	0.00	0.00	1.56	1.56	IVA 16%	167.78
Energía	0.00	0.00	397.68	397.68	Fac. del Periodo	1,216.38
Capacidad	0.00	0.00	246.24	246.24	DAP(2)	83.89
SCnMEM(1)	0.00	0.00	1.49	1.49	Adeudo Anterior	1,655.06
					Su Pago	-1,655.00
					Total	1,300.33

Fecha, hora y lugar de Impresión:02/04/2025 12:03:48hrs/Av.Coxaca Esq-8Nortes/Colonia Centro/Puerto Escondido/San Pedro Mixtepec/Oaxaca/México/CP 71980

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo, relacionados con el suministro.



71980 14-09-17 RMA1-31030 002 CFE
01 695141012108 250320 000001300 9




03DK11X1A0333360Repatriar
-1-

CFE-contigo

\$1,300
(UN MIL TRESCIENTOS PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO

Periodo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de Pago
del 01 NOV 24 al 02 ENE 25	310	\$1,655.00	\$1,655.00	
del 30 AGO 24 al 01 NOV 24	252	\$1,351.00	\$1,351.00	
del 02 JUL 24 al 30 AGO 24	308	\$1,623.00	\$1,623.00	
del 02 MAY 24 al 02 JUL 24	351	\$1,805.00	\$1,805.00	
del 01 MAR 24 al 02 MAY 24	304	\$2,015.00	\$2,015.00	
del 03 ENE 24 al 01 MAR 24	346	\$1,760.00	\$1,760.00	
del 03 NOV 23 al 03 ENE 24	283	\$1,485.00	\$1,485.00	
del 04 SEP 23 al 03 NOV 23	235	\$1,246.00	\$1,246.00	
del 04 JUL 23 al 04 SEP 23	316	\$1,649.00	\$1,649.00	
del 03 MAY 23 al 04 JUL 23	302	\$1,577.00	\$1,577.00	
del 02 MAR 23 al 03 MAY 23	271	\$1,390.00	\$1,390.00	

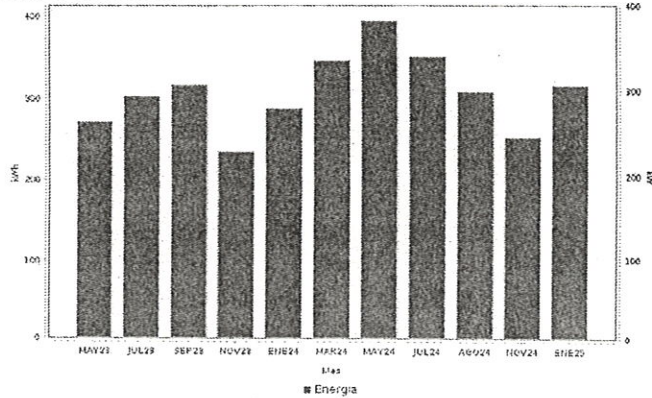


AHORRO DE ENERGÍA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Si los interruptores de seguridad están desgastados, reemplázalos; si los cables de la caja de fusibles se calientan, es necesario cambiarlos por otros del calibre adecuado.



Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI PPD
 RFC: RMA191030R3 Razón Social: R.E. MANAGEMENT Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales Uso CFDI: Gastos en general CP: 71980 AC Folio: 000024802197 Folio Fiscal: 33859F07-EC32-4540-AC4D-C80E
 2A03A93 N: Certificado del SAT: 0000100000700026429 N3, certificado del CSD: Fecha y hora de certificación: 2025-03-05T15:15:34 Unidad de medida: kWh
 1111133859F07-EC32-4540-AC4D-C80E2A03A932025-03-05T15:15:34113346F2W4WUOLZ0M7K1Qus3SAdiV9pAzmnaeoiNlCM6ckK9N2HCHy2PqU0fscK1XpR110YPrbFeP7Lp+DxPWCyGvFAFfKko5YR3
 5+GNFBUChEYpWuU7J0XhFSCp50+dkb7CQNPpCGu3+3A==E83Uk6MEWFOE8C2e2PLUfzCzUX7PKQYVYUJLb4F6G0UspD7WvATUWw1e4wCFSQ3m+Q8P8Vv9PUJAYLEHnJOZk
 410bTDPHwYv9e7JULMNPdGjdWvMfLeHFLdnzqCO4HqSGoz30tbyW1Wg3g1Cax18v0vZUvW2c6a3+VwVQFQ:Gg2487R8TP+dhW3Tb6eqMX5INGOCkZDAfcoWov1X3osQUJ0W1AZzpu3wacGDX8JCC2v
 Dh37TWsYqld1e3S3UJJC1v2V2CZJUJleapF8P+J000100000700026429
 gKf2W4WUOLZ0M7K1Qus3SAdiV9pAzmnaeoiNlCM6ckK9N2HCHy2PqU0fscK1XpR110YPrbFeP7Lp+DxPWCyGvFAFfKko5YR3E+CD0R9dE8zd4y3qPrngpUvwa1e4wCFSQ3m+Q8P8Vv9PUJAYLEHnJOZk
 8P1DGYv9e7JULMNPdGjdWvMfLeHFLdnzqCO4HqSGoz30tbyW1Wg3g1Cax18v0vZUvW2c6a3+VwVQFQ:Gg2487R8TP+dhW3Tb6eqMX5INGOCkZDAfcoWov1X3osQUJ0W1AZzpu3wacGDX8JCC2v
 E83Uk6MEWFOE8C2e2PLUfzCzUX7PKQYVYUJLb4F6G0UspD7WvATUWw1e4wCFSQ3m+Q8P8Vv9PUJAYLEHnJOZk410bTDPHwYv9e7JULMNPdGjdWvMfLeHFLdnzqCO4HqSGoz
 30tbyW1Wg3g1Cax18v0vZUvW2c6a3+VwVQFQ:Gg2487R8TP+dhW3Tb6eqMX5INGOCkZDAfcoWov1X3osQUJ0W1AZzpu3wacGDX8JCC2vDh37TWsYqld1e3S3UJJC1v2V2CZJUJleapF8P+J000100000700026429
 Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



¡AVISO IMPORTANTE!


¡Cuida el planeta! Recuerda que ahorrar energía es tarea de todos. Nuestro compromiso es seguir conectados contigo.
 Corte a partir del 21 MAR 25.
 Su consumo de energía eléctrica esta dentro del rango excedente.
 Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gov.mx/UsuarioCalificado/LEstadoSuministrador>


TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:

Banco del Bienestar, Bancomer, Inbursa, Santander, Banamex, Banjército, Scotiabank, HSBC, Citibanco, Afirme, Multiva, Banco del Bero, Banco Artesa, BanCoopel.
 Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.

SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE 5.715 kWp (HOTEL CAREYES)

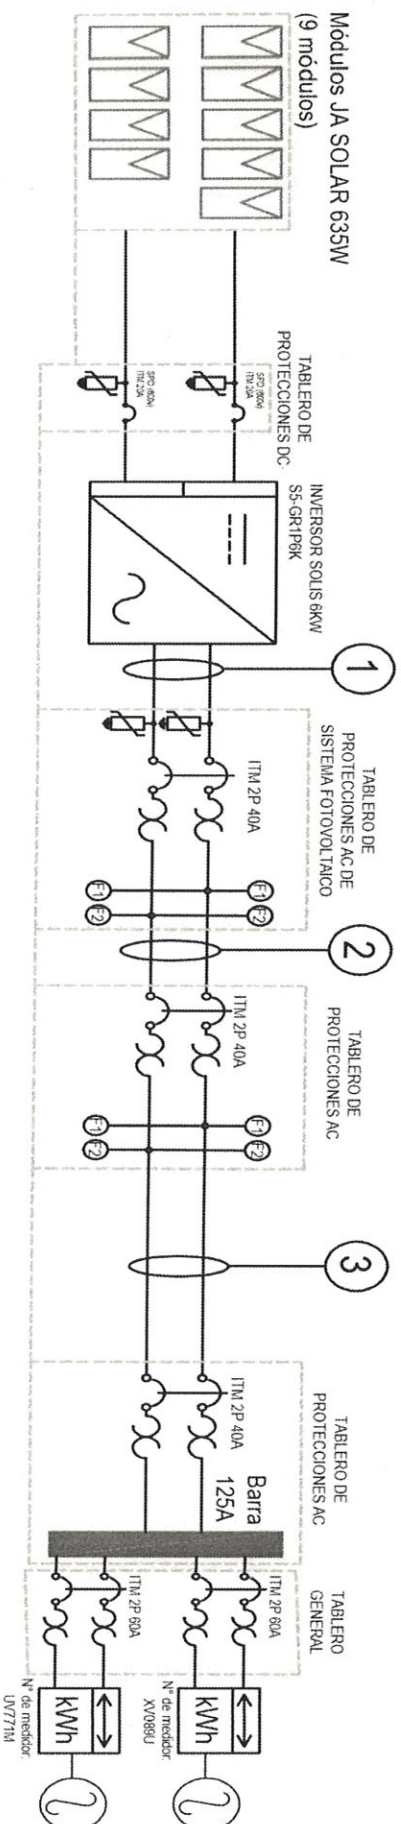

UBICACIÓN		NOTAS		DATOS DEL PROYECTO				SIMBOLOGIA		
	①	2 FASE 8 AWG COBRE 1 COTE 10 AWG COBRE TUBERIA TIPO IMC 3/4"	POTENCIA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO:	5.715 kWp	CANTIDAD DE INVERSORES:	1		PANEL SOLAR		PUESTA TIERRA
	②	2 FASES 8 AWG COBRE 1 COTE 8 AWG COBRE TUBERIA TIPO IMC 3/4"	CANTIDAD DE MÓDULOS:	9	MARCA DE INVERSOR:	SOLIS		ACOMETIDA		INVERSOR
	③	2 FASES 8 AWG ALUMINIO 1 COTE 8 AWG TUBERIA TIPO IMC 3/4"	MARCA DE MÓDULOS:	JAM72D42-635LB	MODELO DE MÓDULOS:	SS-GR1P6K		MEDIDOR BIDIRECCIONAL kWh		BARRA BUS
			MODELO DE MÓDULOS:	POTENCIA DE MÓDULOS:	6 kW		FUSIBLE		SUPRESOR DE PICOS	
			POTENCIA DE MÓDULOS:	635 W	DIRECCIÓN: AV. HIDALGO 407, SECTOR HIDALGO, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA.			INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		



GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S6-GR1P(2.5-6)K

Inversores monofásicos Solis conectados a red

Características:

- 97.7% de eficiencia máxima
- Corriente de la string hasta 14A
- Cumplimiento con UL 1741, IEEE1547
- Tecnología de conmutación de alta frecuencia
- Rango de voltaje ultra amplio, voltaje de arranque ultra bajo
- Diseño de 2 MPPT con algoritmo preciso
- Protección AFCI, reduce activamente el riesgo de incendio
- Administrador de energía de exportación integrado (EPM)
- Compacto y ligero
- Conexión amigable y adaptable a la red

Modelos:

S6-GR1P2.5K / S6-GR1P3K


S6-GR1P3.6K / S6-GR1P4K

S6-GR1P4.6K / S6-GR1P5K

S6-GR1P6K



Vista 360°

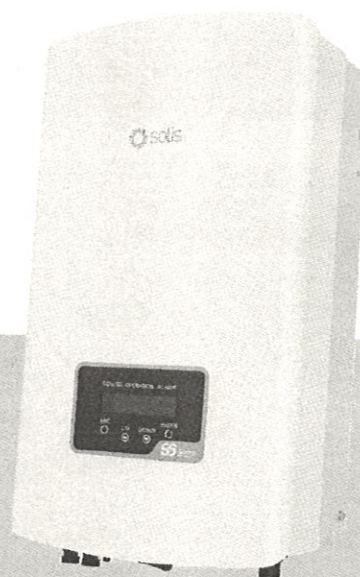

Harvest the Sunshine

640W




JA SOLAR

JAM72D42 LB

n-type Double Glass Bifacial Modules

Premium Cells



MBB Half-Cell
Technology

26%

Up To

Cell Conversion
Efficiency

Premium Modules



Higher power
generation better LCOE




n-type with very
Lower LID



Better Temperature
Coefficient



Better low irradiance
response

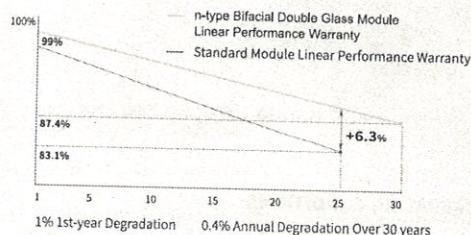



12-year product
warranty



30-year linear power
output warranty

Comprehensive Certificates

- IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
- ISO 9001: 2015 Quality management systems
- ISO 14001: 2015 Environmental management systems
- ISO 45001: 2018 Occupational health and safety management systems
- IEC 62941: 2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality system for PV module manufacturing

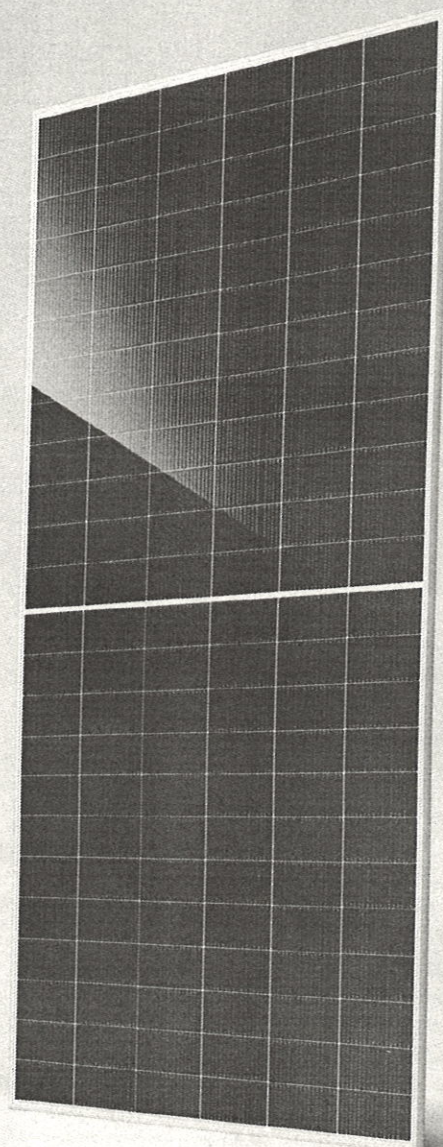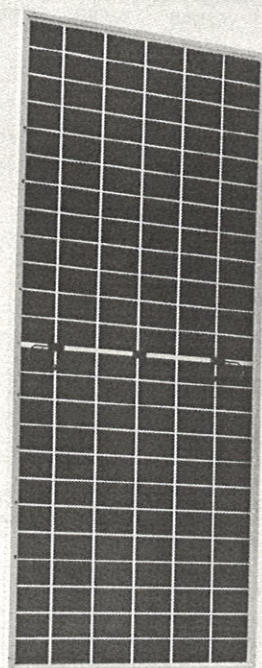

DEEP BLUE 4.0 Pro



Total Quality. Assured.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report.

Company: Ginlong Technologies Co., Ltd
Address: No. 57, Jintong Road, Seafront (Binhai)
Industrial Park, Xiangshan Economic
Development Zone, Xiangshan,
NINGBO Zhejiang 315712
Country: China

Control Number: 3186984

Authorized by:

Lade Vladesov
For L. Matthew Snyder, Certification Manager



This Certificate of Compliance is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification Agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the Agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the Agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions laid out in the Agreement and in this Certificate. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Assessments and Follow up Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the Agreement, they are not for the purposes of production quality control and do not relieve the Client of their obligations in this respect.

Intertek Testing Services NA Inc.
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5667 Fax 312-283-1672

Standard(s):	Inverters, Converters, Controllers And Interconnection System Equipment For Use With Distributed Energy Resources [UL 1741:2010 Ed.2(Supplement SA)+R:15Feb2018] Standard Conformance Test Procedures For Equipment Interconnecting Distributed Resources With Electric Power Systems [IEEE 1547.1:2005] Amendment 1 to IEEE 1547 - Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems [IEEE 1547A:2014] Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault Circuit Protection [UL 1699B:2018 Ed.1] Power Conversion Equipment [CSA C22.2#107.1:2016 Ed.4]
Product:	Grid Support Utility Interactive Inverter