

ANEXO 2
FORMATO DE SOLICITUD DE INTERCONEXIÓN A LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN PARA CENTRALES ELÉCTRICAS CON CAPACIDAD MENOR A 0.5 MW

Fecha: _____ Número de solicitud: _____

I. Datos del solicitante

Nombre, denominación o razón social IXPIA IN ES Y PLA EN S P SA CV				
Domicilio Calle JUAN JACOBO ROUSSEAU	Número exterior 202	Número interior S/N	Código postal 68016	
Colonia/Población COL. DEL MAESTRO	Delegación/Municipio OAXACA DE JUAREZ		Estado OAXACA	
Teléfono 9515131334	Correo electrónico IXPIA.SEGURIDAD@GMAIL.COM		Fax ---	

II. Datos de contacto

Nombre LAURA KATIA ROBLES JIMENEZ		Puesto PROYECTISTA		
Domicilio Calle AMAPOLAS	Número exterior #514	Número interior S/N	Código postal 68050	
Colonia/Población COLONIA REFORMA	Delegación/Municipio OAXACA DE JUAREZ		Estado OAXACA	
Teléfono 951 592 81 81	Correo electrónico ventas.energizate@gmail.com		Fax ---	

III. Datos de la solicitud

Modalidad de la solicitud	Baja Tensión ☒	Media Tensión ☐
---------------------------	--	--

IV. Utilización de la energía eléctrica producida

Consumo de Centros de Carga ☒	Consumo de Centro de Carga y Venta de Excedentes ☐	Venta total ☐
---	---	--------------------------------------

V. Datos del servicio de suministro actual

Registro público de usuario (RPU) 679160711780	Nivel de tensión de suministro 220 V
--	--

VI. Central eléctrica

Fecha estimada de operación normal (DD/MM/AAAA)	Capacidad bruta instalada en (kW) 9.9 kW	Capacidad a incrementar (Kw) (opcional)	Generación promedio mensual estimada (kWh/mes) 1487.97 kWh/mes
---	--	---	--

VII. Manifestación de cumplimiento de las especificaciones técnicas generales

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Central Eléctrica cumple con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo las disposiciones aplicables. ☒

Tecnología para generación de energía eléctrica

Solar ☒	Biomasa ☐	Otro Especificar ☐
Eólica ☐	Cogeneración ☐	

No. de unidades de generación 22 módulos fotovoltaicos	Combustible principal SOL	Combustible secundario N/A
--	-------------------------------------	--------------------------------------

Coordenadas UTM	X	Y
1	17.10551	-96.75253
2		
4		
5		
6		

GONZALO QUEVEDO RAMOS

(Representante Legal o El Solicitante) (El Solicitante) certifica que la información proporcionada en la presente solicitud es apropiada precisa y verídica. El solicitante acepta que los datos proporcionados interconexión de la Centra Eléctrica del Solicitante al amparo de la Ley de la Ley Industria Eléctrica y su Reglamento en caso de ser requerido. El solicitante entiende que los datos proporcionados se añadirán a las bases de datos del Suministrador cuando se firme un contrato de interconexión respectivo.

El solicitante deberá anexa a la presente solicitud, la información técnica requerida en el documento "Información Técnica Requerida para Centrales Eléctricas"

Firma de conformidad	
Solicitante	

Nombre **IXPIA IN ES Y PLA EN S P SA CV REPRESENTADA POR**
 Cargo **GONZALO QUEVEDO RAMOS**
 Fecha _____


97937-1410412024 Dalia Lucia Ortiz Diaz Sello y firma Centro de atención

DIAGRAMA UNIFILAR DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN FOTOVOLTAICA DE 9.900 WATTS DE POTENCIA INSTALADA

AFV de 99kWp

Tablero secundario

Tablero General
2 FASES, 3 HILOS, 220 VOLT, 60 Hz.

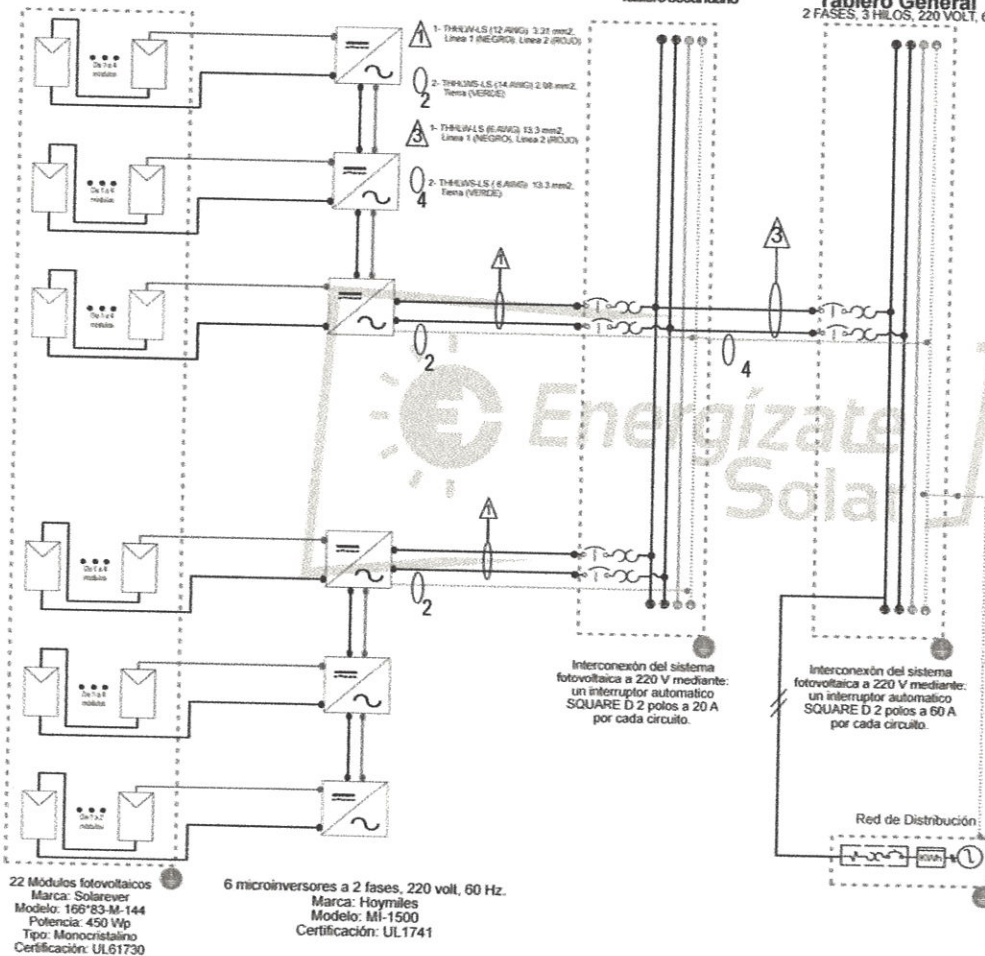

MACROLOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA

- ☒ Módulo Fotovoltaico
- ☒ Microinversor
- ☒ ITM de 2 polos
- ☒ Electrodo de puesta a tierra
- ☒ Equipo de medición
- ☒ Interruptor principal

PROYECTO:
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 9.9 KW DE POTENCIA INSTALADA

PROPIETARIO:
MEVA INGENIERIA Y PLAN S.P.A. C.V.

UBICACIÓN:
PUNTA A ROUSSEAU 38 88018, COLOMBIA DEL NOROCCIDENTE

FECHA:
09 ABRIL 2024

ESCALA:
SIN ESCALA

ACOTACIÓN:
METROS.

DIAGRAMA UNIFILAR

DISÑO:
ING. ANGELA SHARDE RAMOS GARCIA

INSTALADOR:
ING. DAVID AYALA

Panel Solar

Mono-Crystalline



Tecnología & Calidad

Una completa cadena industrial fotovoltaica.

Grupo Solarever tiene una completa industria fotovoltaica incluyendo lingotes de silicio, celdas solares, módulos solares y sistemas fotovoltaicos.

Gran Calidad

Suministro y proceso de material asegurado por 12 años.
Nosotros garantizamos nuestros productos por encima del 90% de potencia en 12 años y más del 80% en 25 años. La degradación del primer año es del 2%, los próximos 24 años, la degradación de cada año es del 0.55%.

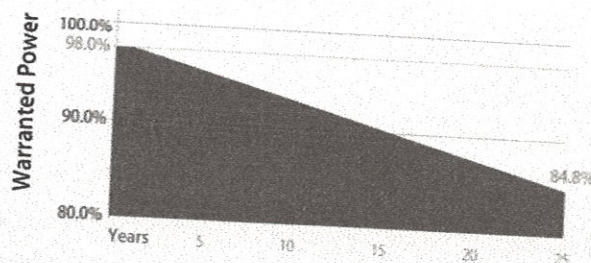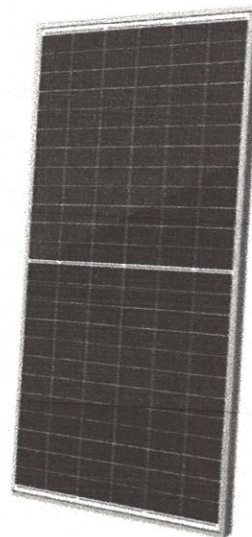

12 YEARS
QUALITY
GUARANTEE

12 YEARS
>92.5%
OUTPUT
GUARANTEE

25 YEARS
>84.8%
OUTPUT
GUARANTEE

25 YEARS
WORKING LIFE
GUARANTEE

SE-166*83-M-144

440-450 Watts

Características Principales

Celda de medio corte de 10 barras colectoras con tecnología PERC para brindar mayor potencia de salida.

Revestimiento anti-reflejante y alta transmisión del vidrio que aumentan la potencia de salida y la fuerza del panel solar.

Marco anonizada contra la torsión y resistente a la corrosión asegurando el funcionamiento confiable aun cuando las condiciones atmosféricas son difíciles.

Agujeros de montaje pretaladrados y ligero para fácil instalación.

Caja de conexión resistente al agua.

Diseñado especialmente para satisfacer las demandas de nuestros clientes para uso residencial, comercial e industrial.

Certificación completa de sistemas y productos

IEC 61215, IEC 61730, UL61730

ISO 9001:2015:ISO Quality Management System




Quality is our life



SE-166*83-M-144

Características mecánicas

Tipo de celda	Monocristalino 166x83mm(Half cut)
Número y arreglo de celdas	6x24(144pzs)
Dimensiones	2094x1038x35mm
Peso	23.5Kg
Cristal frontal	3.2mm cristal templado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Encapsulamiento	Cristal/EVA/Celda/ EVA/TPT
Humedad Relativa	0 to 100%
carga estática máxima	5400Pa(lado delantero) 2400Pa(lado atrás)
Caja de conexión	IP 68, tres diodos, Conector compatible con MC4
Cable de salida	4mm ² , 450mm o 1200mm
Resistencia al fuego	UL: Type 1, IEC: Class C

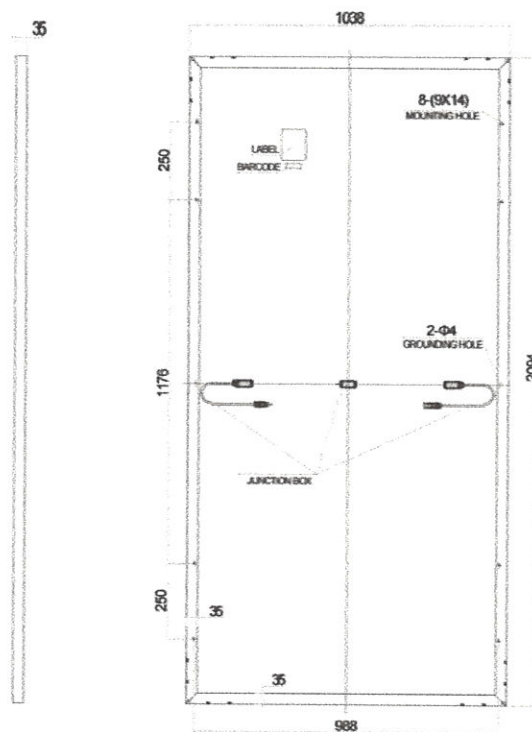


Nota: Todas las unidades en mm

Coeficientes de Temperatura

Temperatura nominal de operación en la celda	45 C $\pm$ 2 C
Temperatura de potencia máxima	-(0.35 $\pm$ 0.05)%/ C
Temperatura de Voltaje en Circuito abierto	-(0.27 $\pm$ 0.02)%/ C
Temperatura de Corriente de corto circuito	+(0.05 $\pm$ 0.005)%/ C
Máxima corriente de fusibles	20A

Curva de características I-V

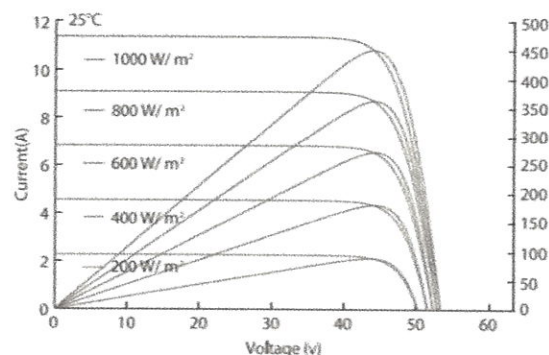

Características Eléctricas

Características Eléctricas						
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Tipo de módulo	SE-166*83-440M-144		SE-166*83-445M-144		SE-166*83-450M-144	
Voltaje de circuito abierto(V)	49.62	47.57	49.86	47.77	50.1	47.93
Corriente de corto circuito(A)	11.35	9.05	11.41	9.10	11.48	9.16
Voltaje de circuito optimo(V)	40.99	38.82	41.19	39.01	41.39	39.19
Corriente de circuito optimo(A)	10.74	8.52	10.81	8.57	10.88	8.63
Poder máximo de operación	440W	331W	445W	334W	450W	338W
Eficiencia del módulo en STC	20.25%		20.48%		20.71%	
Temperatura de operación	-40 °C to +85					
Máximo voltaje del sistema	1500V DC					
Tolerancia de Potencia de salida	0~+5W					

STC: Irradiación 1000W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1.5; NOCT: Irradiación 800W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1.5., velocidad del viento 1m/s

* Tolerancia a la prueba de potencia: $\pm$ 3%



Certificate of Compliance

Certificate: 80056597

Master Contract: 602033

Project: 80056597

Date Issued: 2021-05-24

Issued to: SOLAREVER TECNOLOGÍA DE AMÉRICA S.A. DE C.V.
Km. 38.3 de la Carretera Colima-Manzanillo,
La Estación, Tecoman, Colima, CP.28934,
Mexico
Attention: Zongtao Qu

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indicator for Canada only



Issued by: Qiang (Sean) Jiang
Qiang (Sean) Jiang

PRODUCTS

CLASS - C531110 - POWER SUPPLIES-Photovoltaic Modules and Panels

CLASS - C531190 - POWER SUPPLIES-Photovoltaic Modules and Panels - Certified to US Standards

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 28, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*158-xxxM-72BG (xxx=345-395, in steps of 5), Fuse rating 20A.
Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 28, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*158-xxxM-60BG (xxx=290-330, in steps of 5), Fuse rating 20A.
Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 28, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*158-xxxM-72DG (xxx=340-395, in steps of 5), Fuse rating 20A.
Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 28, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*158-xxxM-60DG (xxx=285-330, in steps of 5), Fuse rating 20A.
Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 28, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-156*156-xxxP-72DG (xxx=320-360, in steps of 5) Fuse rating 20A.
Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 28, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-156*156-xxxP-60DG (xxx=270-300, in steps of 5), Fuse rating 20A.
Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 29, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-166*83-xxxM-144BG (xxx=340-460, in steps of 5), Fuse rating 20A.
Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 29, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-166*83-xxxM-120BG (xxx=285-370, in steps of 5), Fuse rating 20A.



Certificate: 80056597

Master Contract: 602033

Project: 80056597

Date Issued: 2021-05-24

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 29, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*79-xxxM-144DG (xxx=340-395, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 29, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*79-xxxM-120DG (xxx=285-330, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 29, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-156*78-xxxP-144DG (xxx=320-360, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 29, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-156*78-xxxP-120DG (xxx=270-300, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 1, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-166*83-xxxM-144 (XXX=385 to 460, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 1, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-166*83-xxxM-120 (XXX=320 to 380, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 1, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*158-xxxM-72 (XXX=350 to 400, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 1, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*158-xxxM-60 (XXX=295 to 330, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 1, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*79-xxxM-156 (XXX=425 to 450, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 29, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-158*79-xxxM-156BG (XXX=425 to 450, in steps of 5), Fuse rating 20A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 1, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-182*91-xxxM-144 (XXX=500 to 550, in steps of 5), Fuse rating 25A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 1, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-182*91-xxxM-132 (XXX=455 to 505, in steps of 5), Fuse rating 25A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 1, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-182*91-xxxM-120 (XXX=415 to 460, in steps of 5), Fuse rating 25A.

Photovoltaic modules with Fire Performance (USA) Type 1, maximum system voltage of 1500 V dc, model series: SE-182*91-xxxM-108 (XXX=370 to 415, in steps of 5), Fuse rating 25A.

Notes:

1. The electrical characteristics are within ± 4 , 2, 3 percent of the indicated values of I_{sc} , V_{oc} , and P_{max} under standard test conditions (irradiance of 100 mW/cm², AM 1.5 spectrum, and a cell temperature of 25°C (77°F)). NOCT: 45°C.

APPLICABLE REQUIREMENTS

CSA C22.2 No. 61730-1:19

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction

CSA C22.2 No. 61730-2:19

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing

UL 61730-1:2017



Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification - Part 1: Requirements for Construction

UL 61730-2:2017

Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification - Part 2: Requirements for Testing

MARKINGS

Each unit shall bear all the required markings identified in the applicable certification report(s).

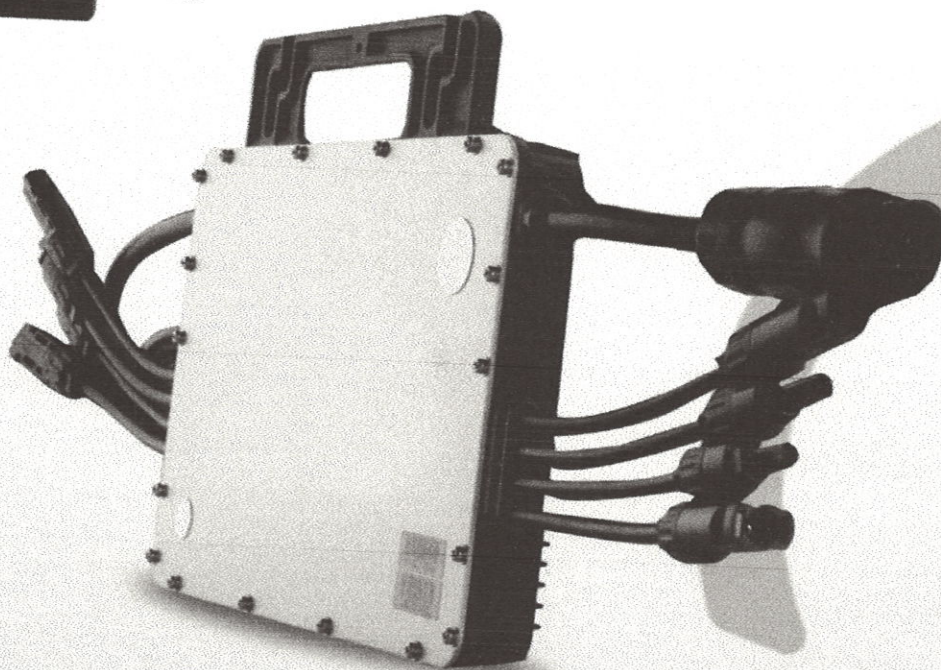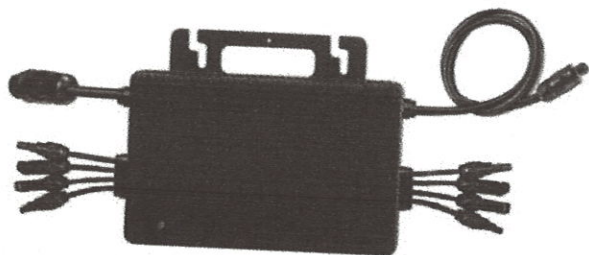

MI-1000/1200/1500

Lanzamiento de un nuevo producto
Diseño único para 4 paneles foto voltaicos


Lo más destacado

- Un único microinversor conecta cuatro módulos foto voltaicos con doble MPPT
- Potencia máxima de salida hasta 1000/1200/1500W; Adaptado a paneles foto voltaicos de 60 y 72 celdas.
- Eficiencia máxima 96.70%; eficiencia ponderada CEC 96.50%.
- Eficiencia de MPPT estático 99.80%; Eficiencia de MPPT dinámica 99.76% con tiempo nublado.
- Alta fiabilidad: Carcasa NEMA6 (IP67); protección contra sobre carga de 6,000V.



sales@hoymiles.com

+86-571-28056101

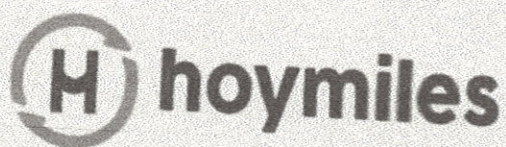

Liderando la Energía Solar de una Manera Confiable

Modelo

MI-1000

MI-1200

MI-1500

Datos de Entrada (CC)

Potencia de módulo comúnmente utilizada (W)	200 ~ 310	240 ~ 380	300 ~ 470
Compatibilidad de los módulos de	60 o 72 células PV	60 o 72 células PV	60 o 72 células PV
Potencia máxima MPPT Rango de tensión (V)	27 ~ 48	32-48	36-48
Voltaje de arranque (V)	22	22	22
Rango de voltaje de funcionamiento (V)	16-60	16-60	16-60
Máximo voltaje de entrada (V)	60	60	60
Corriente máxima de entrada (A)	4*10.5	4*10.5	4*11.5

Datos de Salida (CA)

Potencia de salida nominal (VA)	1000	1200	1500
Corriente de salida nominal (A)	4.54 / 4.38 / 4.17	5.45 / 5.22 / 5	6.82 / 6.52 / 6.25
Tensión nominal de salida (V)	220 / 230 / 240	220 / 230 / 240	220 / 230 / 240
Rango de tensión nominal de salida (V)	180-275 ¹	180-275 ¹	180-275 ¹
Frecuencia nominal/rango (Hz)	60/55-65 ¹	60/55-65 ¹	60/55-65 ¹
Factor de potencia	>0.99	>0.99	>0.99
Distorsión armónica total	<3%	<3%	<3%
Unidades máximas por ramal	5 / 5 / 5	4 / 4 / 4	3 / 3 / 3

Eficiencia

Eficiencia máxima de la CEC	96.70%	96.70%	96.70%
Eficiencia ponderada de la CEC	96.50%	96.50%	96.50%
Eficiencia nominal del MPPT	99.80%	99.80%	99.80%
Consumo de energía nocturna mW)	<50	<50	<50

Datos Mecánicos

Rango de temperatura ambiente (°C)	-40~+65
Dimensiones (An x Al x Profundidad mm)	280x176x33
Peso (kg)	3.75
Clasificación del gabinete	al aire libre-NEMA (IP67)
Enfriamiento	Convección natural - Sin ventiladores

Características

Comunicación	2.4GHz Propiedad de RF (Nórdico)
Monitoreo	Sistema de Monitoreo de Hoymiles
Garantía	Hasta 25 años
Compliance	UL1741, IEEE1547, CSA C22.2 No. 107.1-16, NOM-001-SCFI-1993, FCC Part15, ANSI C63.4, ICES-003, ABNT NBR 16149:2013, ABNT NBR 16150:2013, Anatel

¹A El rango nominal de voltaje/frecuencia puede ser cambiado debido a los requerimientos del departamento de energía local.



Certificate of Compliance

Certificate: 70195570

Master Contract: 261002

Project: 80035473

Date Issued: 2020-03-04

Issued to: Hoymiles Converter Technology Co., Ltd.
No.18 Kangjing Road,
Hangzhou, Zhejiang 310015
CHINA
Attention: Xingyao Zhang

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indicator for Canada only.



Issued by: Yang (Jason) Lei
Yang (Jason) Lei

PRODUCTS

CLASS - C531109 - POWER SUPPLIES-Distributed Generation Power Systems Equipment

CLASS - C531189 - POWER SUPPLIES - Distributed Generation-Power Systems Equipment - Certified to U.S. Standards

Utility Interactive Inverter, Model MI-1500, MI-1500T, TM-1500, MI-1200, MI-1200T, MI-1000 and MI-1000T, MI-1500N, MI-1500NT, MI-1200N, MI-1200NT, MI-1000N and MI-1000NT, Track mounted.

For details related to rating, size, configuration, etc., reference should be made to the CSA Certification Record, Certificate of Compliance Annex A, or the Descriptive Report.

*Note: This product is PV Rapid Shut Down Equipment and conforms with NEC-2014 and NEC-2017 Article 690.12 and CEC-2018 Sec 64-218 Rapid Shutdown of PV Systems, for AC and DC conductors, when installed According to manufacturer's instructions.



Certificate: 70195570

Project: 80035473

Master Contract: 261002

Date Issued: 2020-03-04

APPLICABLE REQUIREMENTS

CSA-C22.2 No. 107.1-16

- Power Conversion Equipment

*UL Std. No. 1741

- Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources (Second Edition, Revision dated February 15, 2018)

*Note: Conformity to UL 1741-Second Edition (February 15, 2018) includes compliance with applicable requirements of IEEE 1547-2003(R2008), IEEE 1547.1-2005 (R2011).

CARTA PODER


Oaxaca de Juárez, a 15 de abril del 2024.


COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**Suministro Federal de Electricidad****PRESENTE**

Por medio de la presente me permito informarle que no está en mis posibilidades realizar los trámites correspondientes para interconexión y otros de mi servicio, por tal motivo otorgó a la C. **LAURA KATIA ROBLES JIMENEZ** poder amplio y cumplido, para que en mi nombre y representación pueda realizar todas las gestiones y trámites que se requieran en lo subsecuente y hasta finalizar el proceso de interconexión, relacionado con mi servicio ante la COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD, en el inmueble con dirección en **JUAN JOSE ROUSSEAU No. 38, ENTRE GREGORIO QUINTERO Y JAIME TORRES BODET, COL. DEL MAESTRO, OAXACA, C.P. 68010** Y Número de servicio: 679160711780.


Acepto el poder

Otorgante


C. LAURA KATIA ROBLES
JIMENEZ

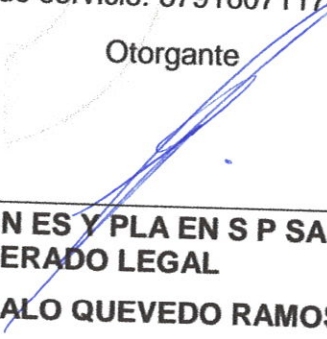
XPIA IN ES Y PLA EN S P SA CV
APODERADO LEGAL
GONZALO QUEVEDO RAMOS

TESTIGOS

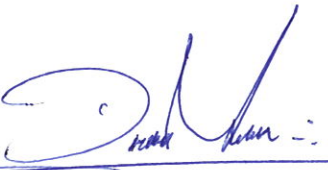
C. DAVID NAKASH GARCIA


C. DAVID AYALA HERNANDEZ

MTRO. EN DERECHO ARTURO DAVID VÁSQUEZ URDIALES,

Notaría Pública No. 100

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

----- VOLUMEN NÚMERO:- 75 (SETENTA Y CINCO). -----

--- INSTRUMENTO NÚMERO:- 7181 (SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO). -

--- En el Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las trece horas del día cuatro del mes de Junio del año Dos Mil Dieciséis, ante mí, Maestro en Derecho ARTURO DAVID VÁSQUEZ URDIALES, Notario Público Número Cien del Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad, actuando en mis oficinas ubicadas en la Calle de Tulipanes número Ciento Cinco, de la Colonia Las Flores y en ejercicio de mis funciones, HAGO CONSTAR: Que ante mí COMPARECEN los Ciudadanos **GONZALO QUEVEDO RAMOS Y MAYRA ELITANIA GALÁN VILLA**, QUIENES FUERON PROTESTADOS PARA QUE AL DECLARAR SE CONDUZCAN CON VERDAD Y ADVERTIDOS DEL DELITO EN QUE INCURREN LAS PERSONAS QUE RINDEN DECLARACIONES FALSAS, ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LAS JUDICIALES Y POR SUS GENERALES MANIFESTARON:- SER MEXICANOS POR NACIMIENTO E HIJOS DE PADRES MEXICANOS: -----

--- EL CIUDADANO **GONZALO QUEVEDO RAMOS**, originario y vecino de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con domicilio en Andador José María Facha Manzana número cuarenta y cinco, casa ocho, Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, Código postal 68020, nació el día veinte de marzo de mil novecientos ochenta y siete, soltero y empresario, con Clave Única de Registro de Población (CURP) QURG870320HOCVMN03 y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) QURG870320499, quien se identifica con su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio al reverso 0517074486897. -----

--- LA CIUDADANA **MAYRA ELITANIA GALÁN VILLA**, originaria de la Ciudad de León, Guanajuato y vecina de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con domicilio en Andador José María Facha Manzana número cuarenta y cinco, casa ocho, Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, Código postal 68020, nació el día dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, soltera y empresaria, con Clave Única de Registro de Población (CURP) GAVM871018MGTLTY01 y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) GAVM871018L76, quien se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio al reverso 0517105195100. -----

--- Manifestando los comparecientes que se encuentran al corriente en el pago del impuesto sobre la renta sin justificarlo, previa advertencia legal. -----

--- Y sus Comparecencias tienen por objeto formalizar la **CONSTITUCION** de la **SOCIEDAD** denominada:- **"IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA"**, denominación que irá seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de sus

COTEJO ADVU

abreviaturas S.A. DE C.V., para lo cual Solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Economía, Dirección General de Normatividad Mercantil, el Permiso con Clave Única del Documento (CUD): **A201606021238152148**; Cuya fotocopia agrego al Apéndice de mi Protocolo bajo el mismo Número de ésta Acta marcada con la Letra "A. -----

--- Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan la siguiente: -----

----- **CLAU S U L A** -----

- - - UNICA.- Los Ciudadanos **GONZALO QUEVEDO RAMOS Y MAYRA ELITANIA GALÁN VILLA**, constituyen en este acto la Sociedad denominada:- **"IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA"**, denominación que irá seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** o de sus abreviaturas **S.A. DE C.V.** -----

--- **YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE.** -----

--- I.- Que conozco a los Comparecientes quienes a mi juicio tienen capacidad natural y legal para obligarse y contratar, que no observo en ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural y no tengo Noticias de que estén sujetos a incapacidad legal. -----

- - - II.- Que los comparecientes se identificaron con documentos oficiales; **Cuyas fotocopias agrego al apéndice de mi protocolo bajo el mismo número de esta acta marcadas con la letra "B".** -----

- - - III.- Que lo relacionado y transcrito concuerda fielmente con sus Originales que tuve a la vista y a los cuales me remito. -----

- - - IV.- Que los Comparecientes manifestaron bajo la Protesta de Ley que tienen otorgada, que darán cumplimiento bajo su exclusiva responsabilidad a la obligación que le impone el Octavo Párrafo del Artículo VEINTISIETE del Código Fiscal de la Federación Vigente y el Tercer párrafo de la Regla (2.3.1.12.) dos, punto, tres, punto, uno, punto Doce, punto, de la Resolución Miscelánea Fiscal para Dos Mil Doce, en caso de no proporcionármela procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Aviso a que se refiere dicha disposición. -----

- - - V.- Que me identifique plenamente como Notario con los comparecientes y les hice saber el derecho que tienen de leer personalmente esta Constitución, así como también les sea explicado su contenido por el Notario, derechos que hicieron valer y en este acto ejercieron. -----

- - - VI.- Que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito notario. -----

- - - VII.- Que hice del conocimiento de los comparecientes que el acto consignado en este instrumento constituye una actividad vulnerable de acuerdo



DIRECCION
PUBLICO
REGISTRAD
DEL

MTRO. EN DERECHO ARTURO DAVID VÁSQUEZ Urdiales₃

NOTARÍA PÚBLICA No. 100

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

al artículo 17 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y es objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -----

--- VIII.- Que leí esta escritura a los comparecientes y habiéndoles explicado su valor, consecuencias y alcances legales, manifestaron su conformidad y comprensión plena y la firmaron en mi presencia el mismo día de su fecha.- Doy fe. -----

--- FIRMA DEL CIUDADANO GONZALO QUEVEDO RAMOS. -----

--- FIRMA DE LA CIUDADANA MAYRA ELITANIA GALÁN VILLA. -----

--- EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARÍA. -----

----- ESTATUTOS -----

----- CLÁUSULAS: -----

---PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una sociedad mercantil mexicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades Mercantiles en vigor, cuya denominación será: IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA misma que deberá ir siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas, S. A. DE C.V.-----

----- DE LA DURACIÓN -----

---SEGUNDA.- La duración de la sociedad, será de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura constitutiva. -----

----- DEL DOMICILIO -----

---TERCERA.- El domicilio social de la sociedad será en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales, oficinas o representaciones en cualesquiera otros lugares de la República Mexicana y del extranjero o pactar domicilios convencionales. -----

----- DEL OBJETO -----

---CUARTA.- El objeto social de la sociedad será: -----

---1.- Proporcionar toda clase de servicios de seguridad privada, tanto a personas físicas como a personas morales.-----

---2.- Prestar servicios al gobierno federal, gobiernos estatales, secretarías de estado, direcciones, departamentos y agencias u organismos dependientes, a la industria, al comercio y al público en general, referentes al resguardo y protección de bienes, títulos de crédito, materiales, minerales, artículos o sustancias peligrosas, valores negociables o no negociables, o cualquier otro documento u objeto de valor, sin que implique la prestación de servicio bancario alguno, propio de la institución de crédito u organizaciones auxiliares autorizadas que sean y que directa o indirectamente favorezcan la buena marcha y el mejor desarrollo de su objeto social.-----

---3.- Servicios de guarda y custodia, resguardo y protección ejecutiva, desarrollo de binomios caninos para búsqueda y rescate, detección de narcóticos, así como de



COTEJO ADVU

MTRO. EN DERECHO ARTURO David VÁSQUEZ Urdiales¹⁹

NOTARÍA PÚBLICA No. 100

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la misma.- Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social.- La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- FIRMA ELECTRONICA.- DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.- Certificado del servidor público que dictaminó favorablemente: 275106190557734483187066766792487237748039823666-

SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=LORD800314HDFPDV08.

OID.2.5.4.45=LORD800314EY9.

EMAILADDRESS=

dlopezr80hotmail.com.com, C=MX, O=DAVOD LOPEZ RODRIGUEZ,

OID.2.5.4.41=DAVID LOPEZ RODRIGUEZ, CN=DAVID LOPEZ

RODRIGUEZ, Sello de Tiempo del momento de la emisión del dictamen

favorablemente: CertificadoAC:4: C=MX,ST= Distrito Federal,L=Alvaro

obregón, OU=nCipher DSE ESN:A1A0-7E4E-F309,O=Advantage Security),

S. de R.L. de C.V., CN= Advantage Security PSC Estampado de

Tiempo[Fecha20160602073516.24Z]Digestion:IyoC+kpRCqPIQVxJtlt1oCVVk

3Q=

--- B.- IDENTIFICACIONES DE LOS COMPARECIENTES. ---

--- C.- ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ---

--- D.- CEDULA DE LA IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD. ---

----- I N S E R C I O N -----

--- ARTÍCULO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO. ---

--- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En todos los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las



COTEJO ADVU

limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. -----

ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL Y COTEJADO CON EL MISMO, VA EN VEINTE FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS, QUE SE EXPIDE A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA:- "IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- DOY FE. -----

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO EN EL ESTADO

MTRO. EN DCHO. ARTURO DAVID VÁSQUEZ URDIALES.



ADVU/BFO